会签专业	姓名	日期

室内工程做法表

做法选用新22J01		装修做法				备注
楼层	房间名称	楼、地面	内墙面	踢脚	顶棚	
1层	卫生间、前室	铺防滑地砖地面（有防水）（燃烧性能：A级） 详新22J01-C20 页-面砖地02	釉面砖防水墙面（燃烧性能：A级） 新22J01-D47 页-内面砖01	地砖踢脚（燃烧性能：A级） 新22J01-D68 页-面砖踢01	铝合金方板吊顶（A级） 新22J01-E26 页-金属顶12	吊顶底距本层地面高度为3.3m
	工具间	地砖地面（燃烧性能：A级） 详新22J01-C19 页-面砖地01	粉刷石膏抹灰涂料墙面（燃烧性能：A级） 新22J01-D11 页-内腻01	地砖踢脚（燃烧性能：A级） 新22J01-D68 页-面砖踢01	无机涂料顶棚（A级） 新22J01-E07 页-涂棚-02	
	监控室，值班室，走廊等其他房间	地砖地面（燃烧性能：A级） 详新22J01-C19 页-面砖地01	粉刷石膏抹灰涂料墙面（燃烧性能：A级） 新22J01-D11 页-内腻01	地砖踢脚（燃烧性能：A级） 新22J01-D68 页-面砖踢01	矿棉吸声板不上人吊顶（A级） 新22J01-E15 页-矿板顶01（声）	监控室吊顶底距本层地面高度为3.1m，走廊高度2.9m，其他房间高度3.3m

注：经常受水浸湿或可能积水的地面（卫生间、前室）与墙，柱，设备基础等交接处应做翻边，地面下应做300-500mm厚灰土或土垫层。

屋面工程做法表

屋面	屋1	不上人屋面	新22J01-筑22 页-卷平屋03
（保温层为80厚XPS挤塑聚苯板。） （严禁采用以易燃气体为发泡剂的XPS板）			

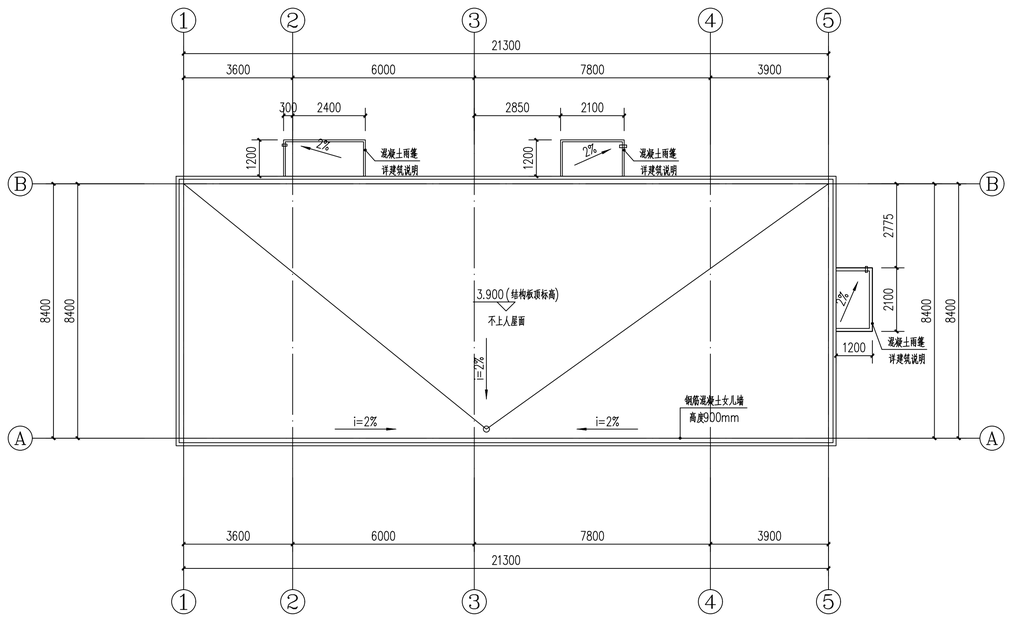

屋面排水图 1:100

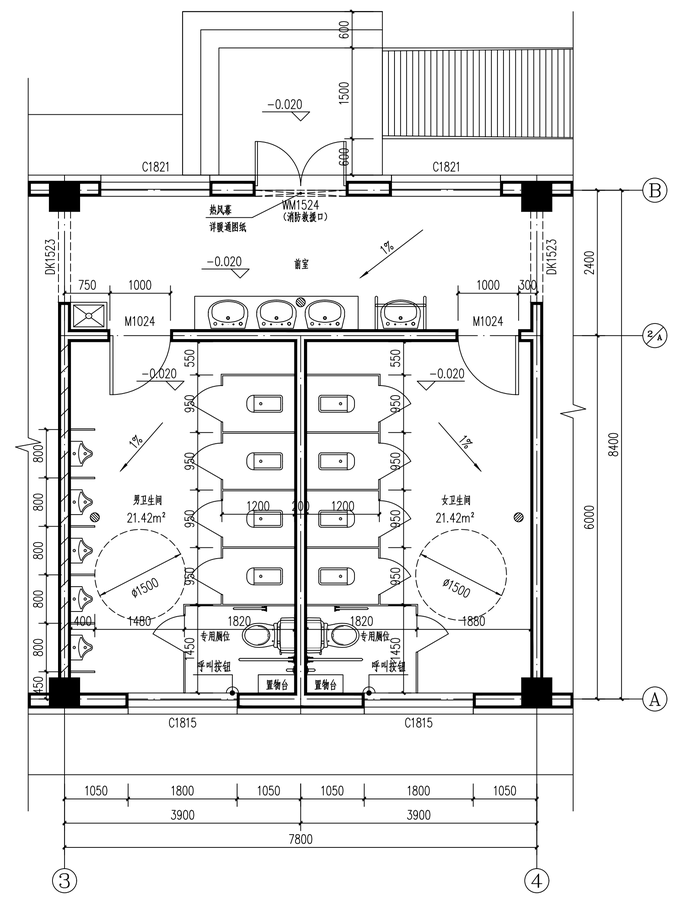

卫生间大样图 1:50

新疆化工设计研究院有限责任公司

XINJIANG CHEMICAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD

地　址	新疆乌鲁木齐市新市区喀什东路559号
电　话	0991-7987635　0991-7987632

建设单位	伊犁新天煤化工有限责任公司		
项目名称	伊犁新天煤化工有限责任公司 危化品运输车辆停车场项目		
子项名称	管理用房		
制　图	王卫蒙	王卫蒙	2024年11月5日
设　计	王卫蒙	王卫蒙	2024年11月5日
校　核	柳　弹	柳弹	2024年11月5日
审　核	韩雪梅	韩雪梅	2024年11月5日
审　定			年　月　日
专业负责	韩雪梅	韩雪梅	2024年11月5日
图纸名称	装修做法表 门窗表 大样图		
图　号	2024S009-0101-TJ-05		
专　业	建筑	版　次	第一版
阶　段	施工图	比　例	1：100
第 1 张　1 共　张			