


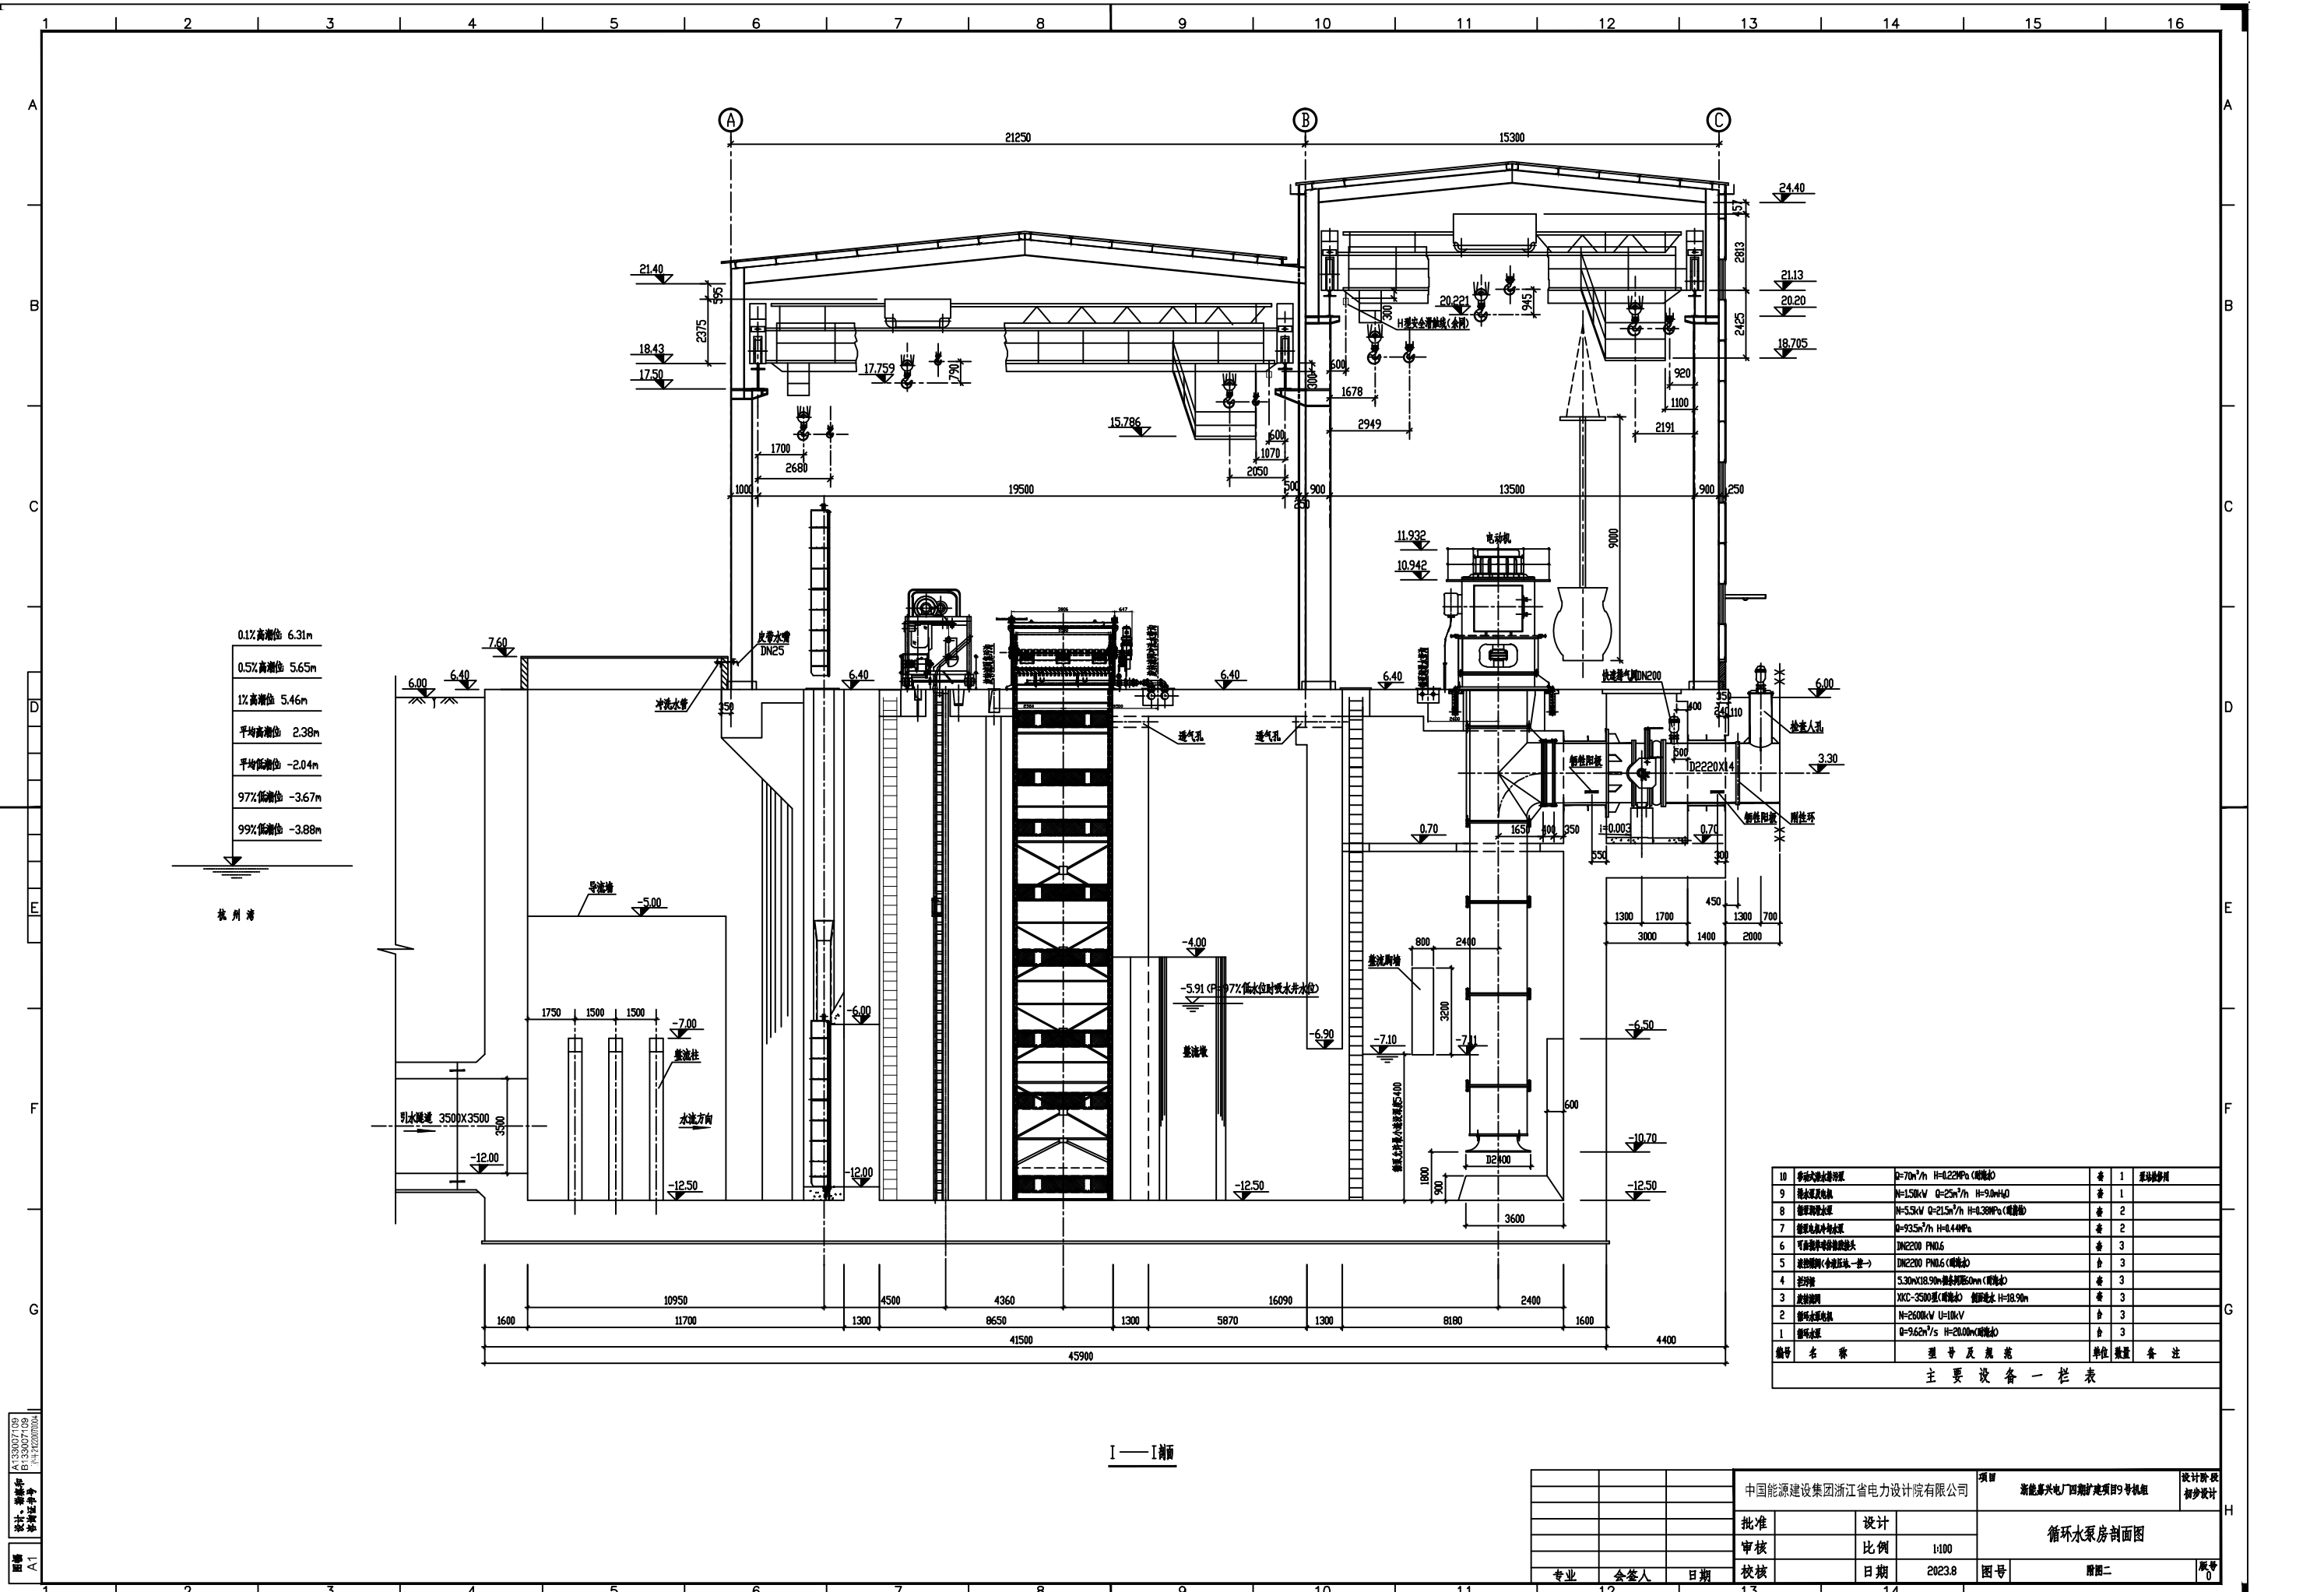

|         |        |
|---------|--------|
| 0.1%高潮位 | 6.31m  |
| 0.5%高潮位 | 5.65m  |
| 1%高潮位   | 5.46m  |
| 平均高潮位   | 2.38m  |
| 平均低潮位   | -2.04m |
| 97%低潮位  | -3.67m |
| 99%低潮位  | -3.88m |

杭州湾

|         |             |                                        |    |    |       |
|---------|-------------|----------------------------------------|----|----|-------|
| 10      | 事故水池溢流堰     | Q=70m³/h H=0.22MPa (堰顶)                | 套  | 1  | 事故池溢流 |
| 9       | 潜水提升泵       | N=15kW Q=25m³/h H=9.0mH <sub>2</sub> O | 套  | 1  |       |
| 8       | 潜水泵         | N=5.5kW Q=21.5m³/h H=0.38MPa (堰顶)      | 套  | 2  |       |
| 7       | 潜水泵         | Q=93.5m³/h H=0.44MPa                   | 套  | 2  |       |
| 6       | 可拆卸中修检修头    | DN2200 PN0.6                           | 套  | 3  |       |
| 5       | 透气管(全地压站一套) | DN2200 PN0.6 (堰顶)                      | 套  | 3  |       |
| 4       | 控制箱         | 5.30mX18.90m-箱体厚度50mm (堰顶)             | 套  | 3  |       |
| 3       | 防腐网         | XXX-3500mm(堰顶) 防腐层厚 H=18.90m           | 套  | 3  |       |
| 2       | 潜水泵         | N=260kW U=10kV                         | 套  | 3  |       |
| 1       | 潜水泵         | Q=9.62m³/s H=28.00m(堰顶)                | 套  | 3  |       |
| 编号      | 名称          | 型号及规格                                  | 单位 | 数量 | 备注    |
| 主要设备一览表 |             |                                        |    |    |       |

I—I剖面

|    |     |    |                      |  |    |                        |    |              |         |
|----|-----|----|----------------------|--|----|------------------------|----|--------------|---------|
|    |     |    | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 |  |    | 项目<br>新能嘉兴电厂二期扩建项目9号机组 |    | 设计阶段<br>初步设计 |         |
|    |     |    | 批准                   |  | 设计 | 循环水泵房剖面图               |    |              |         |
|    |     |    | 审核                   |  | 比例 |                        |    |              | 1:100   |
|    |     |    | 校核                   |  | 日期 |                        |    |              | 2023.8  |
| 专业 | 会签人 | 日期 | 校核                   |  | 日期 | 2023.8                 | 图号 | 附图二          | 版号<br>0 |