	实名	签名
项目负责人	苏夺　华炜	
专业负责人	王斌	
设　计　人	陆添	

注册（执业）章

预留章

出图章

审图章

竣工章

建筑会签/日期 CONFIRMED BY A /DATE
结构会签/日期 CONFIRMED BY S /DATE
暖动会签/日期 CONFIRMED BY M /DATE
电气会签/日期 CONFIRMED BY E /DATE
给排水会签/日期 CONFIRMED BY P /DATE

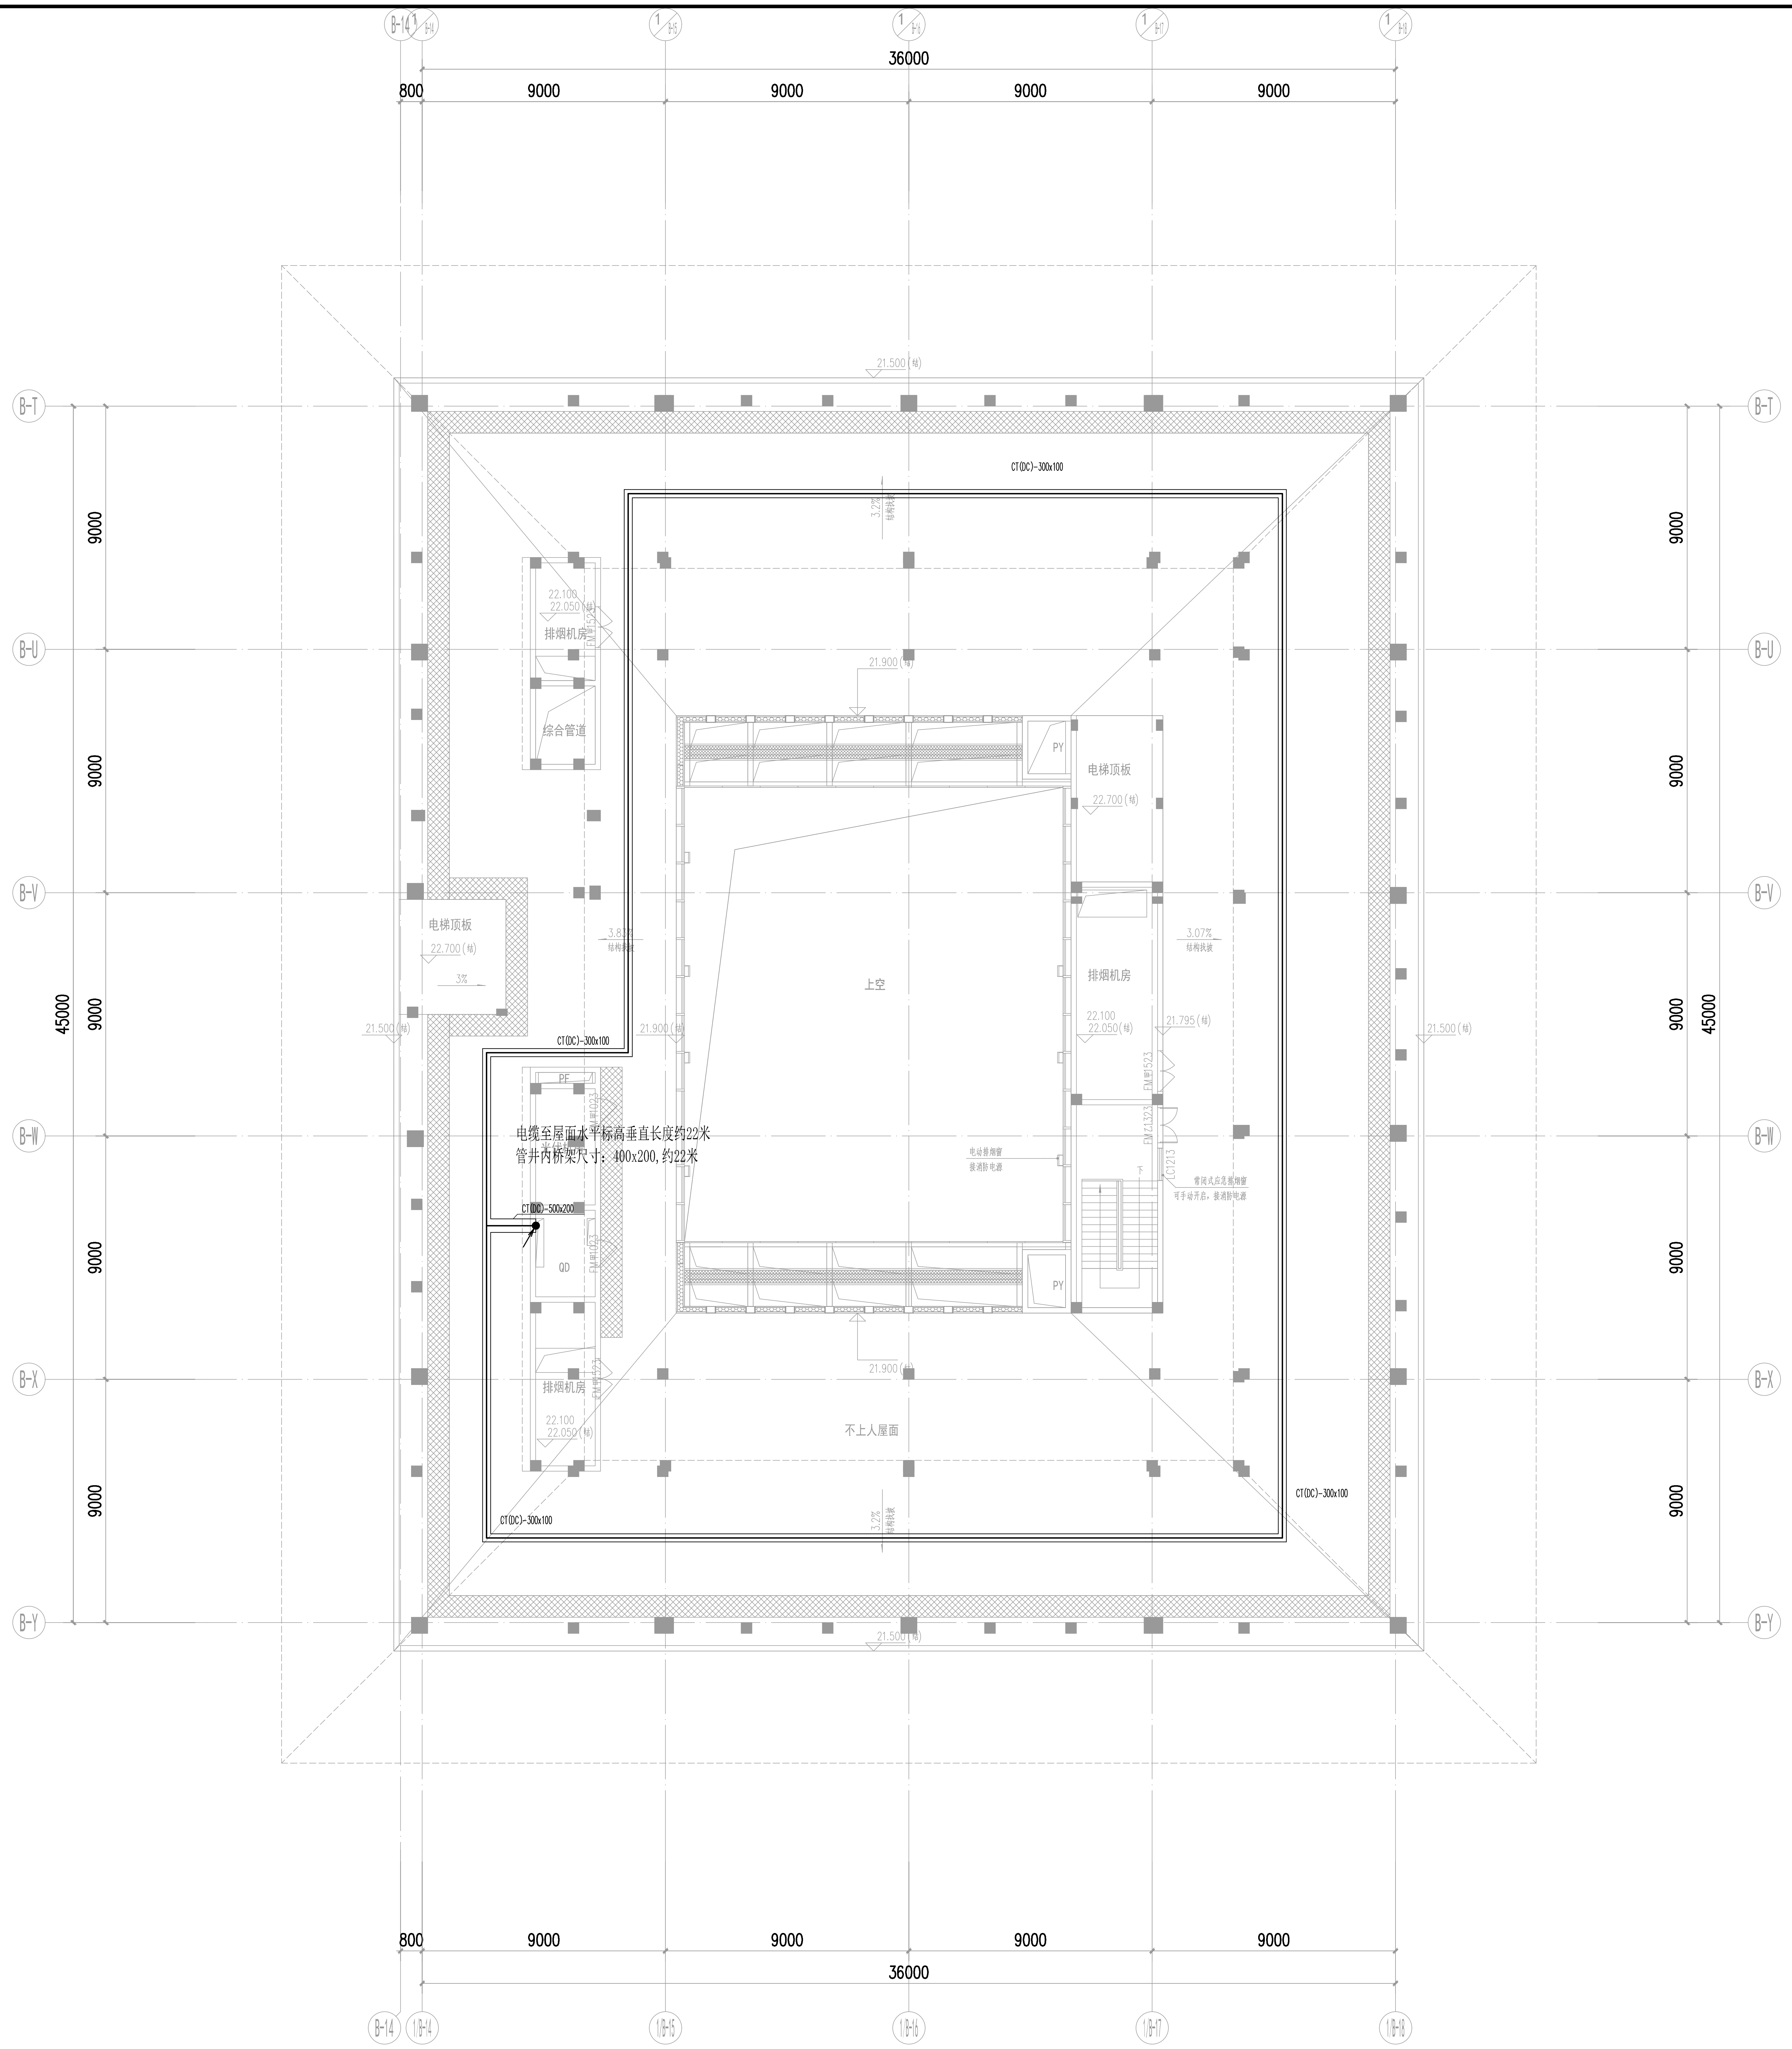
36000
800
9000
9000
9000
9000
45000
B-14
B-T
B-U
B-V
B-W
B-X
B-Y
1B-14
1B-15
1B-16
1B-17
1B-18
21.500(结)
CT(DC)-300x100
CT(DC)-500x200
排烟机房
综合管道
电梯顶板
22.700(结)
22.100
22.050(结)
21.900(结)
21.795(结)
3.07%
结构找坡
上空
不上人屋面
PY
PF
QD
FM甲1023
FM甲1523
FMZ1323
LC1213
电动排烟窗
接消防电源
常闭式应急排烟窗
可手动开启，接消防电源

电缆至屋面水平标高垂直长度约22米
管井内桥架尺寸：400x200，约22米

3#楼 屋面电缆桥架布置、屋面强电井位置及屋面水平标高 1:100

序号 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

盖章 SEAL

华建集团 ARCPLUS
ECADI 华东建筑设计研究院有限公司
EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD
设计证书甲级编号A131004031

合作设计单位 工艺及控制顾问单位
CO-OPERATED WITH
浙江浙能技术研究院有限公司

机电审定人/日期 MEP AUTHORIZED FOR ISSUE BY/DATE	苏夺
专业审定人/日期 DISCIPLINE AUTHORIZED FOR ISSUE BY/DATE	王斌
项目负责人/日期 DESIGN CHIEF/DATE	苏夺,华炜
机电负责人/日期 MEP RESPONSIBLE BY/DATE	华炜
审核人/日期 AUDITED BY/DATE	王斌
专业负责人/日期 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY/DATE	王斌
校对人/日期 CHECKED BY/DATE	胡小佛
设计人/日期 DESIGNED BY/DATE	陆添
建设单位 CLIENT	浙江省白马湖实验室有限公司
项目名称 PROJECT	白马湖实验室总部基地项目智慧低碳综合能源供应系统
子项名称 SUB PROJECT	
图名 DRAWING TITLE	3#楼屋面光伏

工程编号 JOB NO.	240231S313005	阶段 STATUS	施工图设计
比例 SCALE	1:100	专业 DISCIPLINE	电气
日期 DATE		图号 DRAWING NO.	E-62-501

档案号