建筑会签/日期 CONFIRMED BY A /DATE
结构会签/日期 CONFIRMED BY S /DATE
暖动会签/日期 CONFIRMED BY M /DATE
电气会签/日期 CONFIRMED BY E /DATE
给排水会签/日期 CONFIRMED BY P /DATE

	实名	签名
项目负责人	苏夺　华炜	
专业负责人	王斌	
设　计　人	陆添	

注册（执业）章

预留章

出图章

审图章

竣工章

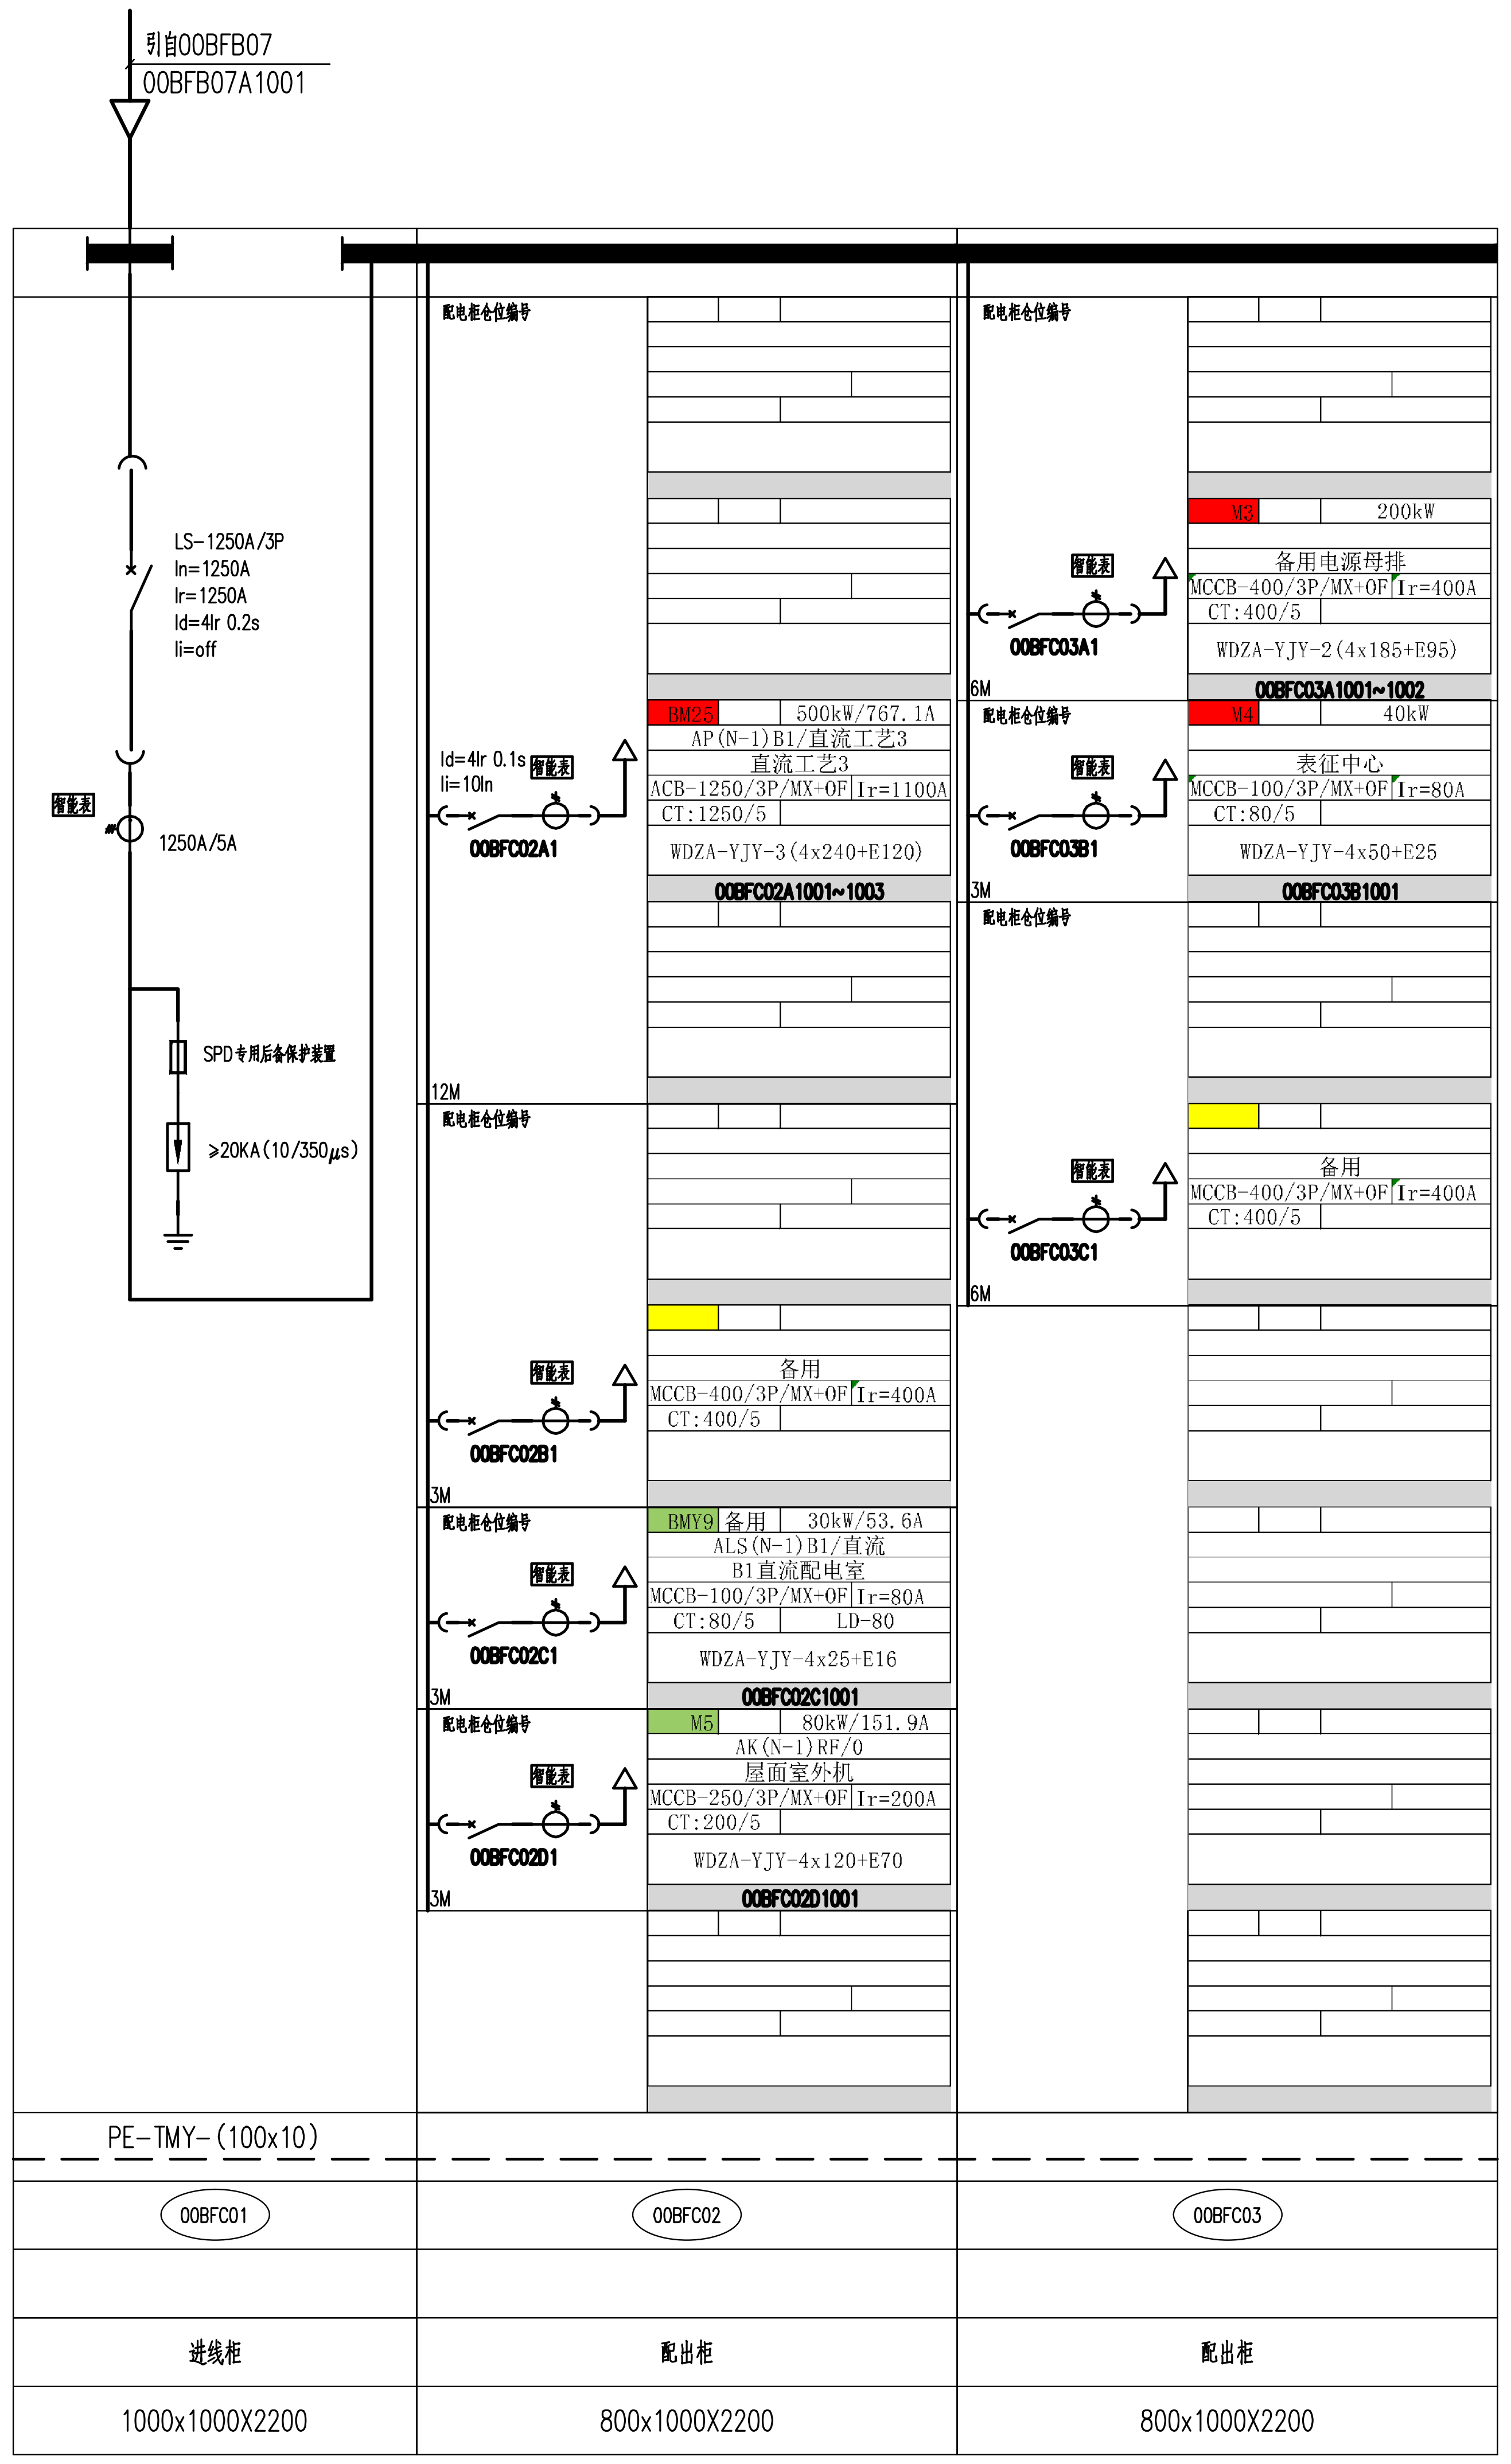

引自00BFB07
00BFB07A1001
LS-1250A/3P
In=1250A
Ir=1250A
Id=4Ir 0.2s
Ii=off
智能表
1250A/5A
SPD专用后备保护装置
≥20KA(10/350μs)
配电柜仓位编号
Id=4Ir 0.1s
Ii=10In
00BFC02A1
BM25
500kW/767.1A
AP(N-1)B1/直流工艺3
直流工艺3
ACB-1250/3P/MX+OF
Ir=1100A
CT:1250/5
WDZA-YJY-3(4x240+E120)
00BFC02A1001~1003
12M
00BFC02B1
备用
MCCB-400/3P/MX+OF
Ir=400A
CT:400/5
3M
00BFC02C1
BMY9
备用
30kW/53.6A
ALS(N-1)B1/直流
B1直流配电室
MCCB-100/3P/MX+OF
Ir=80A
CT:80/5
LD-80
WDZA-YJY-4x25+E16
00BFC02C1001
3M
00BFC02D1
M5
80kW/151.9A
AK(N-1)RF/0
屋面室外机
MCCB-250/3P/MX+OF
Ir=200A
CT:200/5
WDZA-YJY-4x120+E70
00BFC02D1001
3M
00BFC03A1
M3
200kW
备用电源母排
MCCB-400/3P/MX+OF
Ir=400A
CT:400/5
WDZA-YJY-2(4x185+E95)
00BFC03A1001~1002
6M
00BFC03B1
M4
40kW
表征中心
MCCB-100/3P/MX+OF
Ir=80A
CT:80/5
WDZA-YJY-4x50+E25
00BFC03B1001
3M
00BFC03C1
备用
MCCB-400/3P/MX+OF
Ir=400A
CT:400/5
6M
PE-TMY-(100x10)
00BFC01
00BFC02
00BFC03
进线柜
配出柜
配出柜
1000x1000X2200
800x1000X2200
800x1000X2200

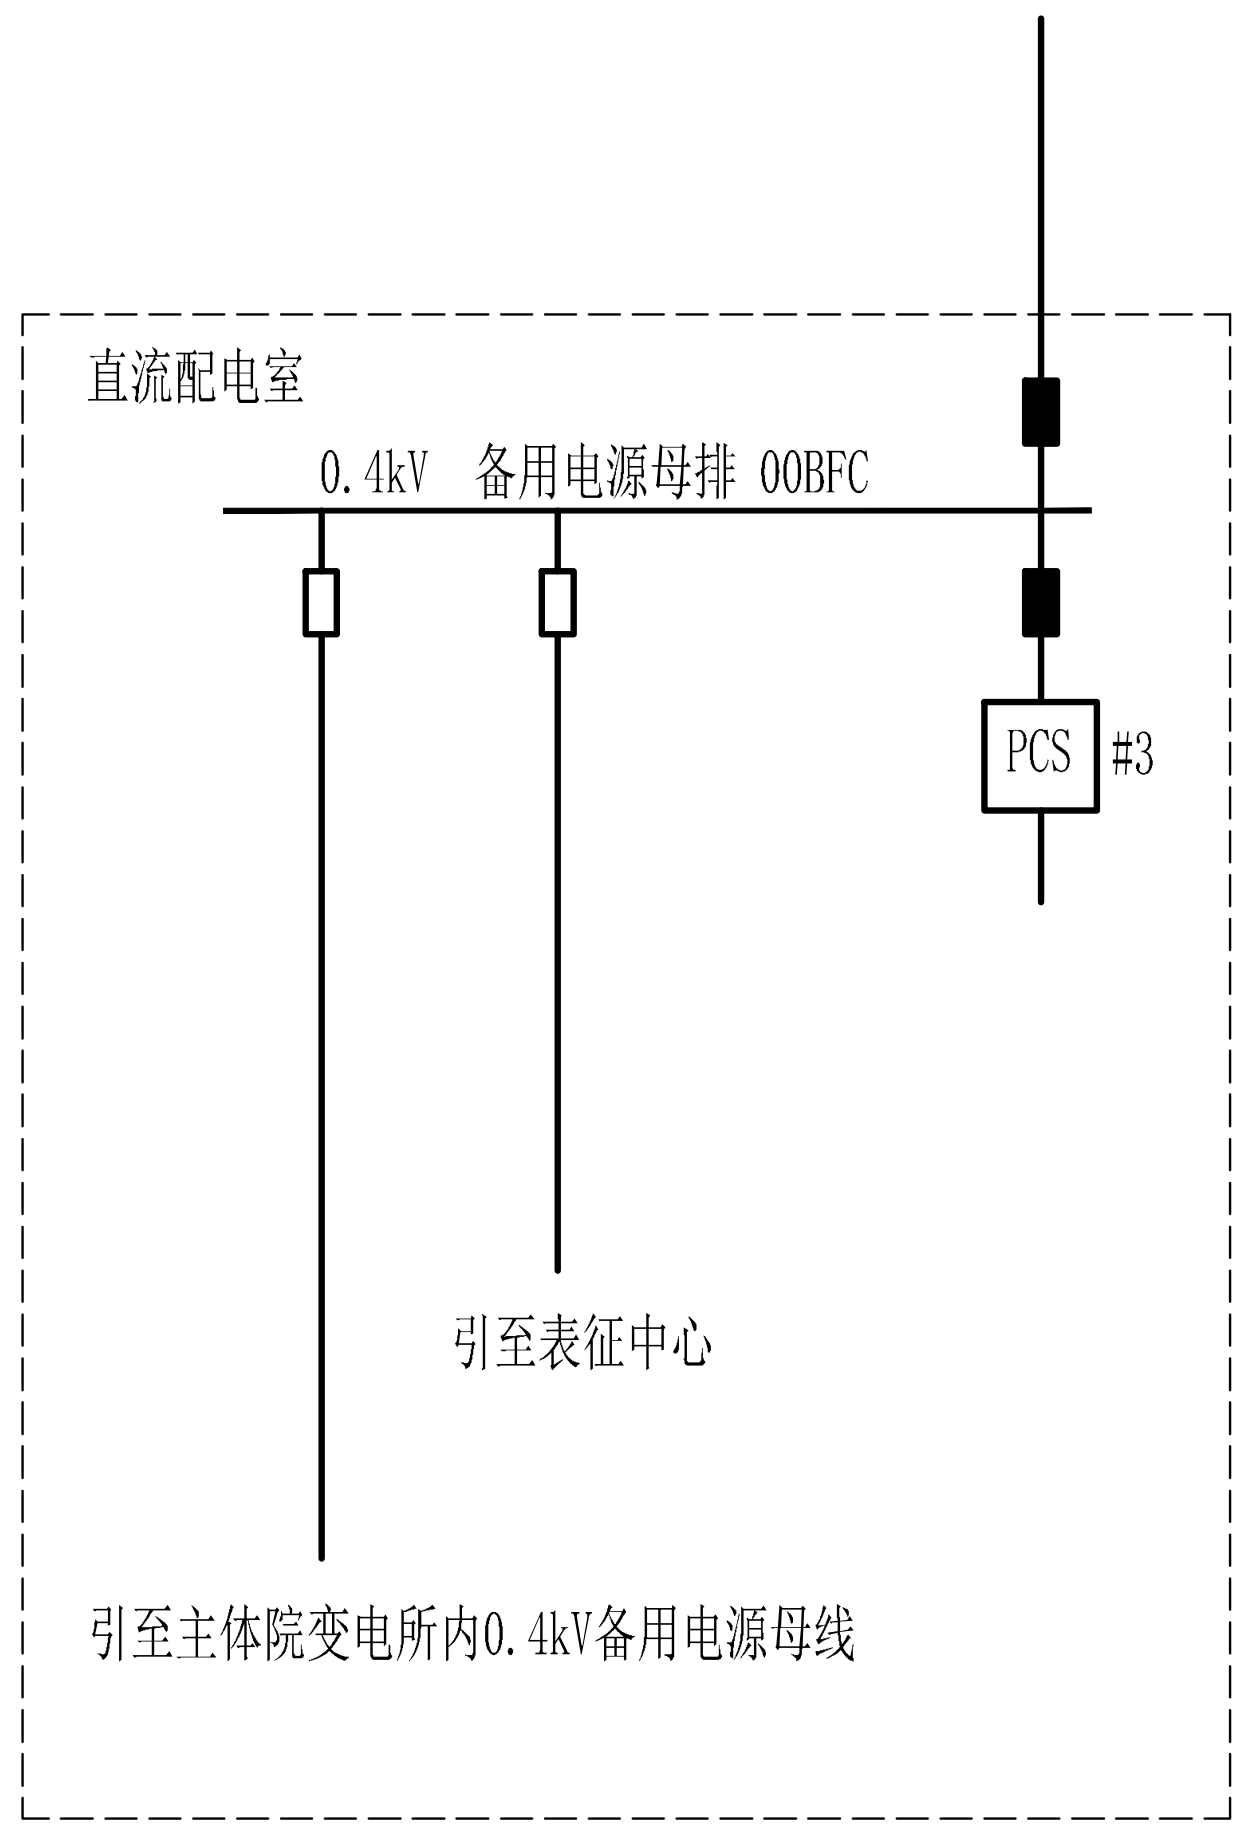

直流配电室
0.4kV　备用电源母排 00BFC
PCS
#3
引至表征中心
引至主体院变电所内0.4kV备用电源母线

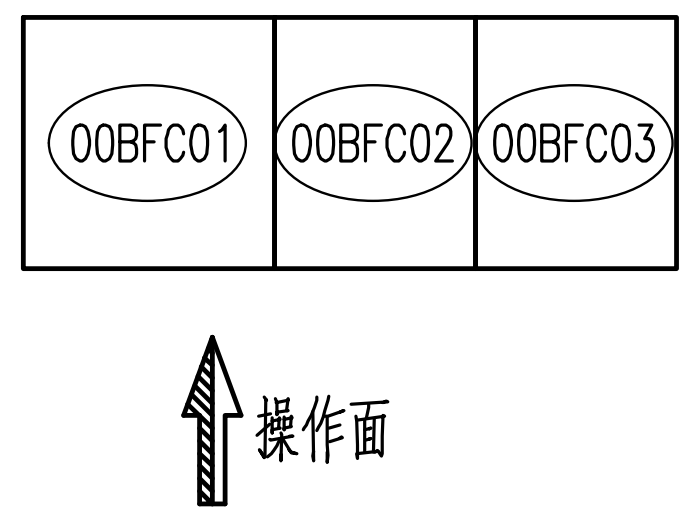

00BFC01
00BFC02
00BFC03
操作面

序号 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

盖章　SEAL

华建集团
ARCPLUS
ECADI 华东建筑设计研究院有限公司
EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD
设计证书甲级编号A131004031

合作设计单位　工艺及控制顾问单位
CO-OPERATED WITH
浙江浙能技术研究院有限公司

机电审定人/日期
MEP AUTHORIZED FOR ISSUE BY/DATE
苏夺

专业审定人/日期
DISCIPLINE AUTHORIZED FOR ISSUE BY/DATE
王斌

项目负责人/日期
DESIGN CHIEF/DATE
苏夺,华炜

机电负责人/日期
MEP RESPONSIBLE BY/DATE
华炜

审核人/日期
AUDITED BY/DATE
王斌

专业负责人/日期
DISCIPLINE RESPONSIBLE BY/DATE
王斌

校对人/日期
CHECKED BY/DATE
胡小佛

设计人/日期
DESIGNED BY/DATE
陆添

建设单位
CLIENT
浙江省白马湖实验室有限公司

项目名称
PROJECT
白马湖实验室总部基地项目智慧低碳综合能源供应系统

子项名称
SUB PROJECT

图名
DRAWING TITLE
低压配电系统图（三）

工程编号 JOB NO.	240231S313005	阶段 STATUS	施工图设计
比例 SCALE	NTS	专业 DISCIPLINE	电气
日期 DATE		图号 DRAWING NO.	E-10-003

档案号