


| | | | |
|--|----------------|----|----|
| 监理单位公章 监理单位 A 章 COPY HERE A CHIE | 项目负责人 苏孝 华坤 | 实名 | 签名 |
| | 专业负责人 王斌 | | |
| | 设计人 陆添 | | |
| | 注册（执业）章 | | |
| 监理单位公章 监理单位 B 章 COPY HERE B CHIE | 预留章 | | |
| | 出图章 | | |
| 监理单位公章 监理单位 C 章 COPY HERE C CHIE | 审图章 | | |
| | 竣工章 | | |

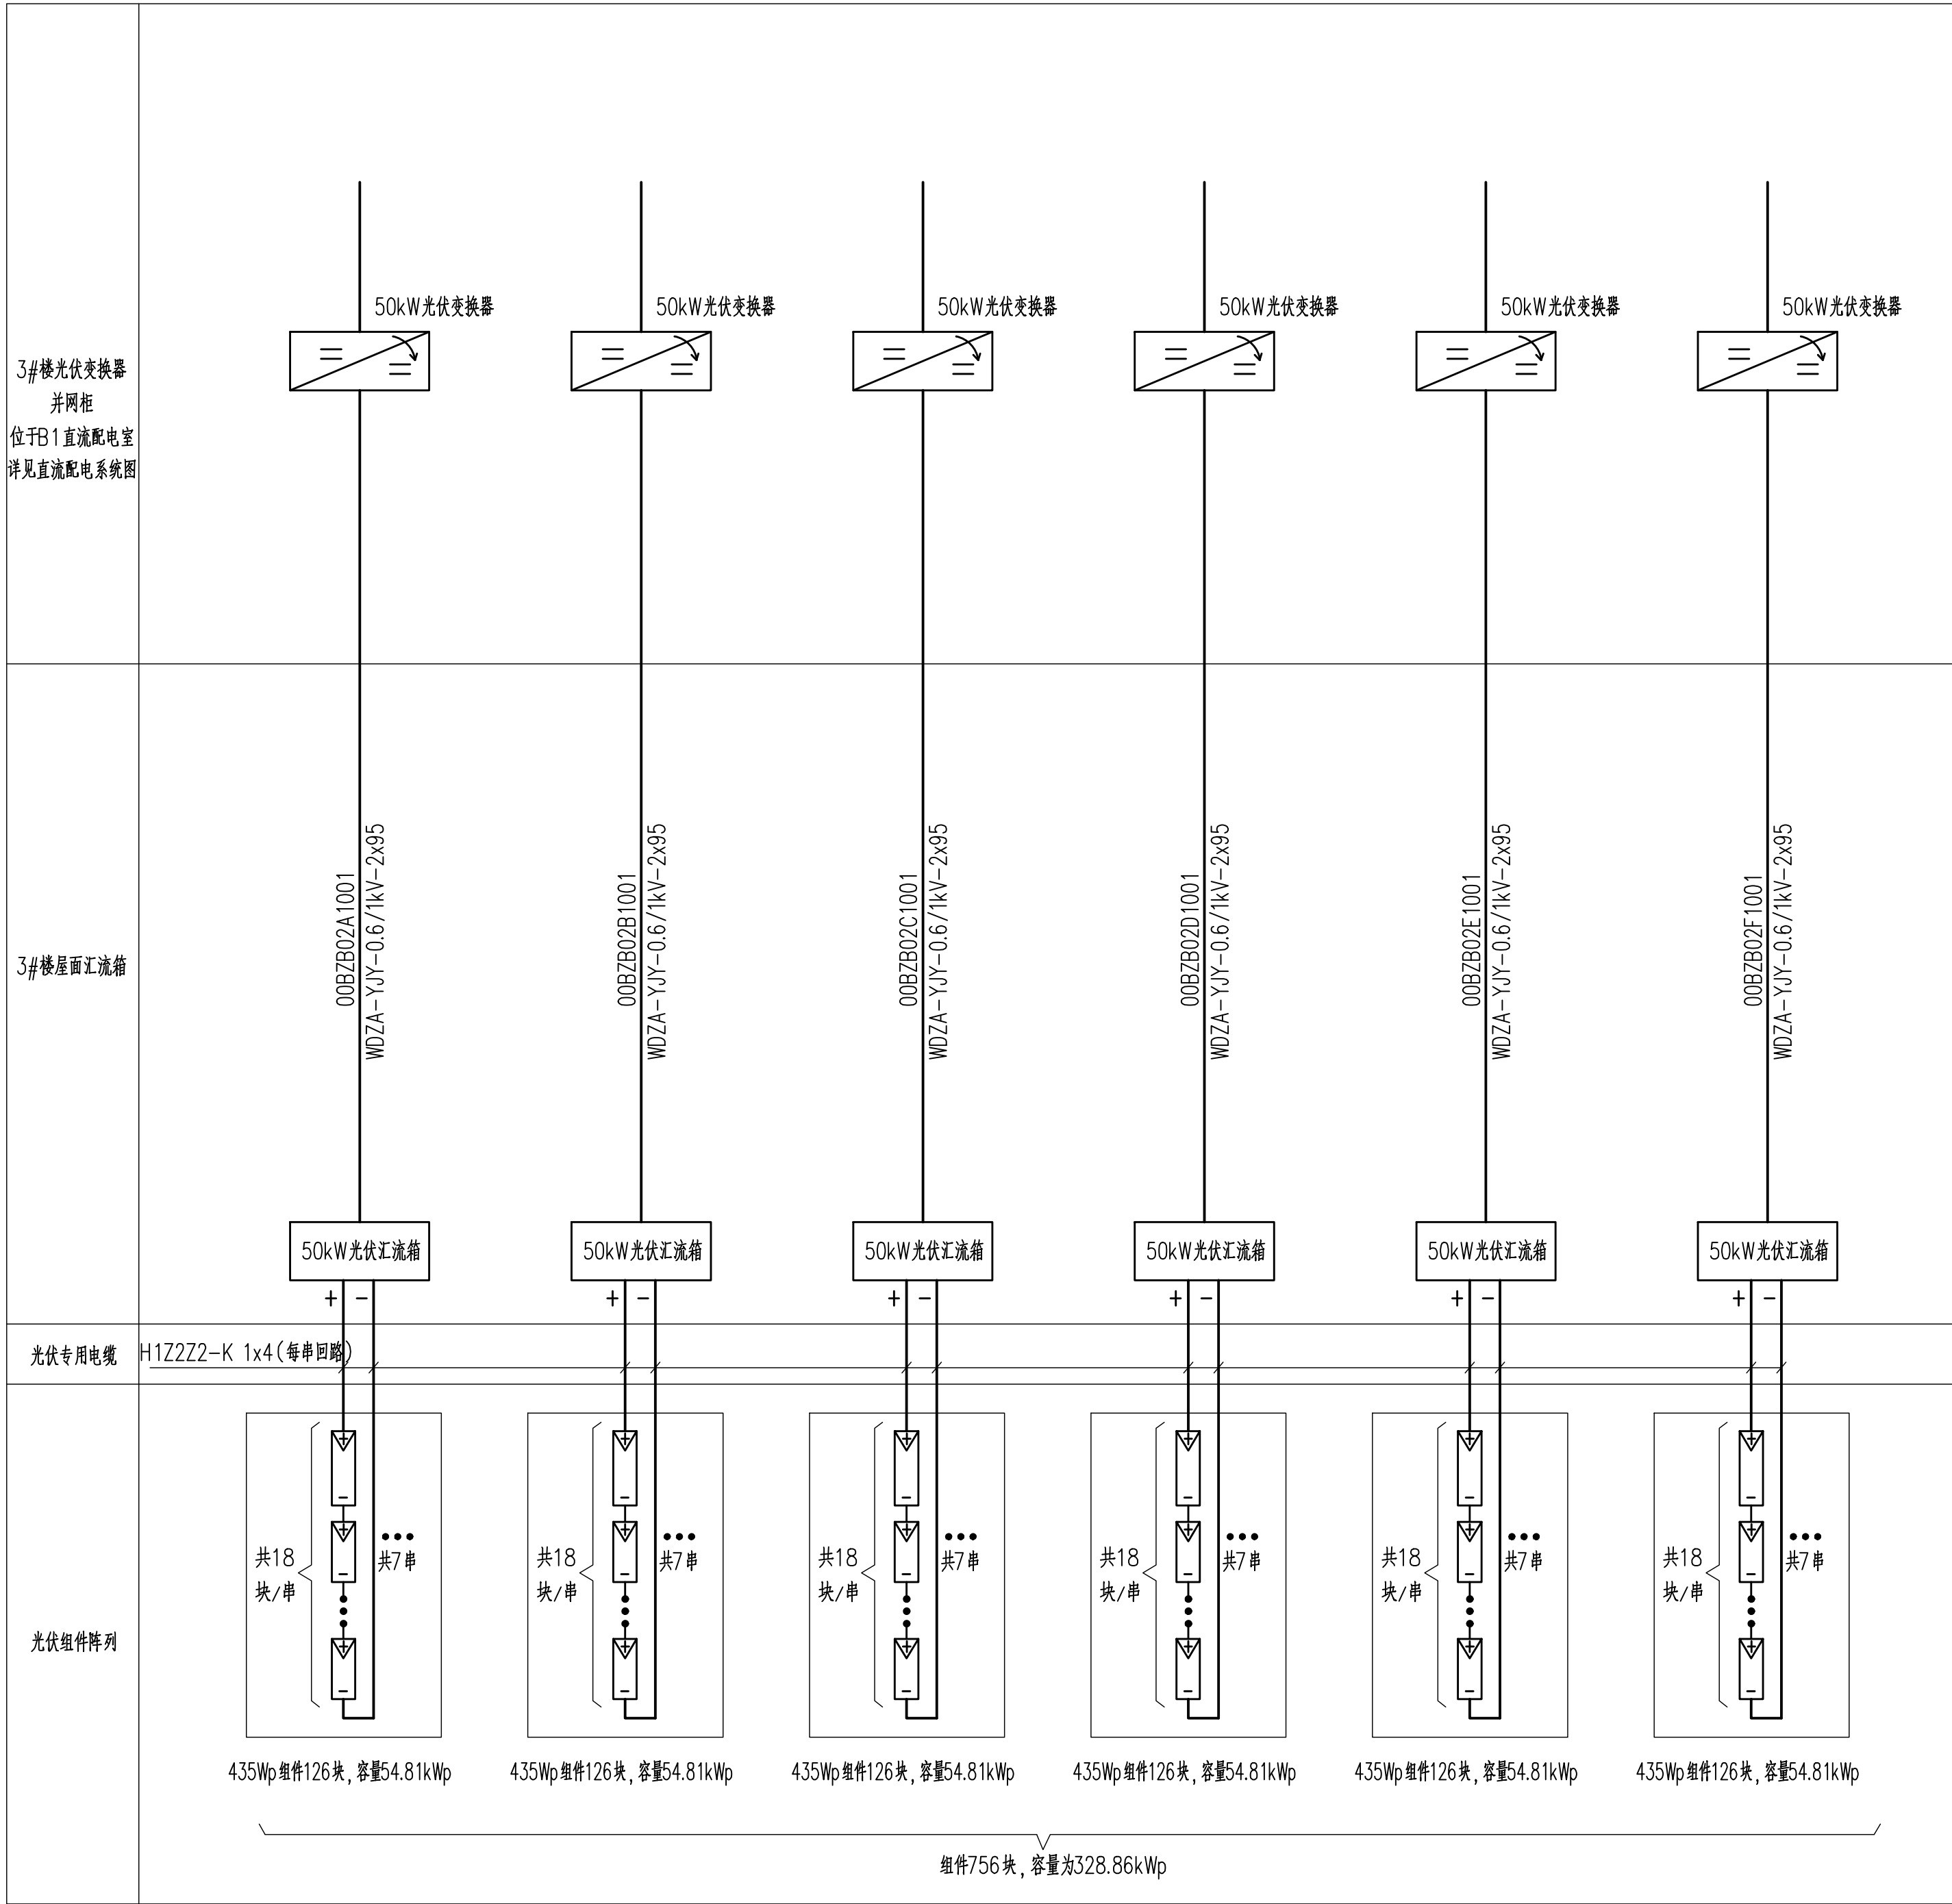

注：1、所有50kW光伏汇流箱进线侧均带≥160A的负荷开关
2、所有50kW光伏汇流箱进线侧均带直流电涌保护器(DC1000V, ≥20KA(8/20μs))
3、3#楼屋面光伏组串情况(包括光伏组件串数及每串光伏组件数量)均为拟定,待光伏产品确定后另行深化调整。

3#并网点主接线图

[illegible]