

日期 DATE	签字 SIGN	专业 SPEC	工艺	工程
设计人	审核人	专业	工艺	工程
设计人	审核人	专业	工艺	工程



图例符号说明:

- ⊗

电动变送器
- 测量点

说 明:

- 本图中所有测点位置仅为示意,实际施工过程中以消防专业配管图为准.
- 各检测点引出的电缆穿管就近沿工艺管架或墙壁敷设,并引至仪表桥架,出界区后引入原外管架仪表电缆桥架.
- 由于本设计为改造设计,本设计仪表电缆桥架由现场根据实际情况进行敷设,本设计仅预估仪表桥架及相关安装材料.
- 安装完毕,所有破损处均需作防锈处理.
- 桥架支架每3m一个,用槽钢或角钢现场制作.
- 本图中设备管道部分如有不当或遗漏之处,还应参照消防专业相关图纸.

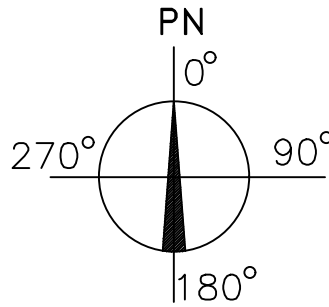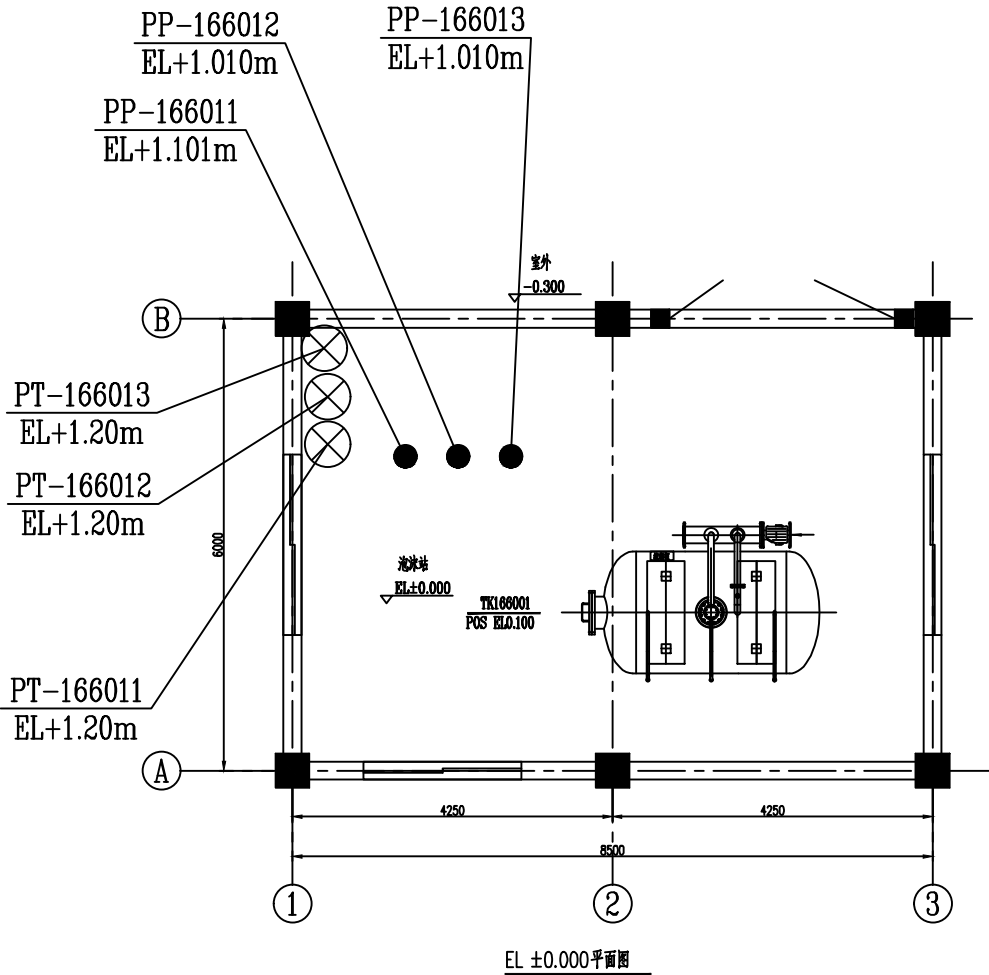

	管接头	3/4"	XQJ-TPC-13	个	3							
	角钢		40*50*5	米	10	用于桥架支架						
	槽钢		10#	米	20							
	槽式桥架终端封头	200x100	XQJ-C-01B	个	1							
	槽式垂直下弯通	200x100	XQJ-C-05B	个	2							
	槽式垂直上弯通	200x100	XQJ-C-05A	个	2							
	槽式直通大跨距桥架	200x100	XQJ-C-01A	节	5	L=6000						
	名称及规格		型 号	单位	数量	备注						
设 备 材 料 表												
0			张有军	张有军	张有军	2024/12/5						
版 REV.	说 明	DESCRIPTION	设 计	DES'N'D	校 核	CHK'D	审 核	REV'D	审 定	APP'D	日 期	DATE
本图纸及其内容为赛鼎工程有限公司技术成果, 未经本公司书面许可不得转给第三者或复制。 This drawing is the property of SEDIN. Unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.												
 赛鼎工程有限公司 SEDIN Engineering Co., Ltd			工程设计综合资质甲级 Class Comprehensive A Engineering Design Qualification Certificate					证书编号: A114000782 Certificate No.				
工程名称 PROJECT		伊犁新天2023-2024年度 设计咨询外委服务项目			图 纸 名 称 DRAWING NAME		仪表位置图					
设计项目 SECTION		泡沫站			图 号 DWG.NO.		F800.166.E43.00-13					
设计阶段 STAGE		详细工程设计			专 业 SPECI		自控		比例 SCALE		~ 第 1 张OP共 1 张	

