




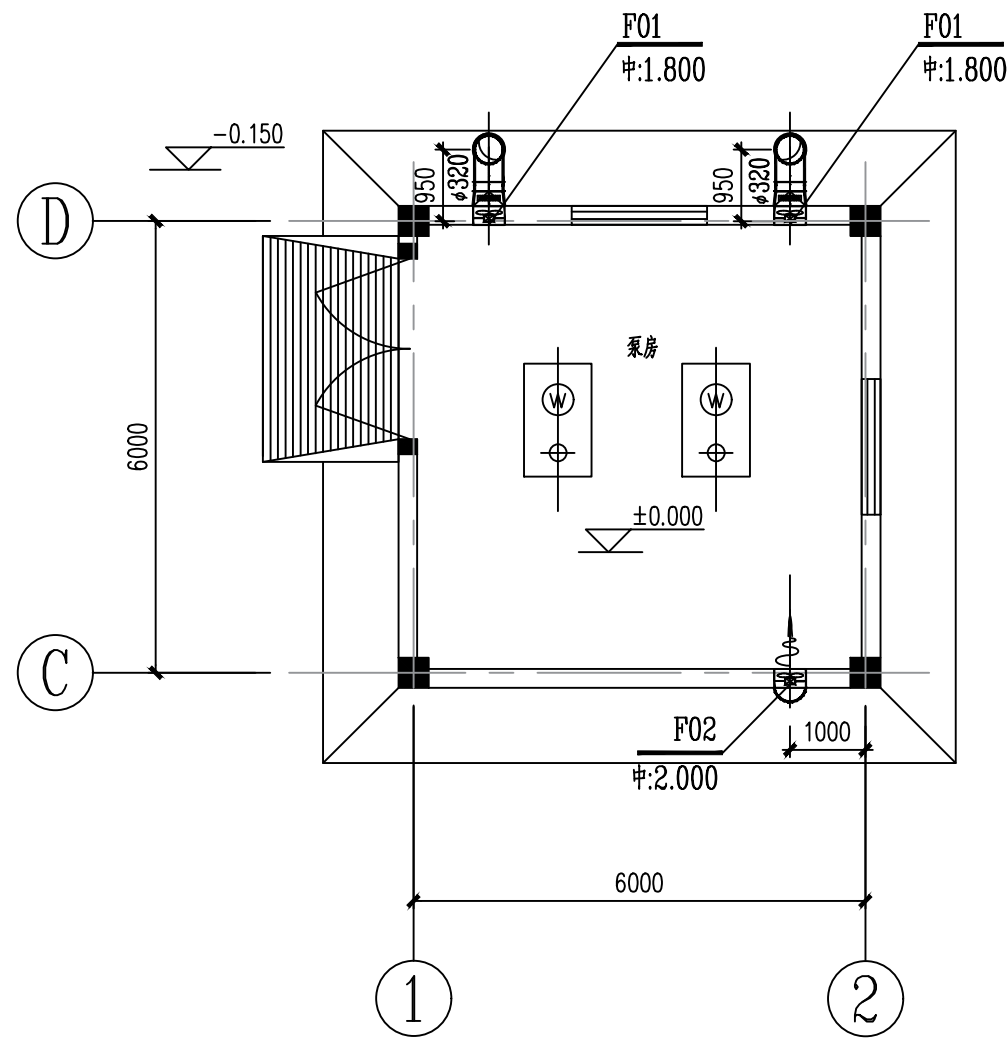

通风平面图

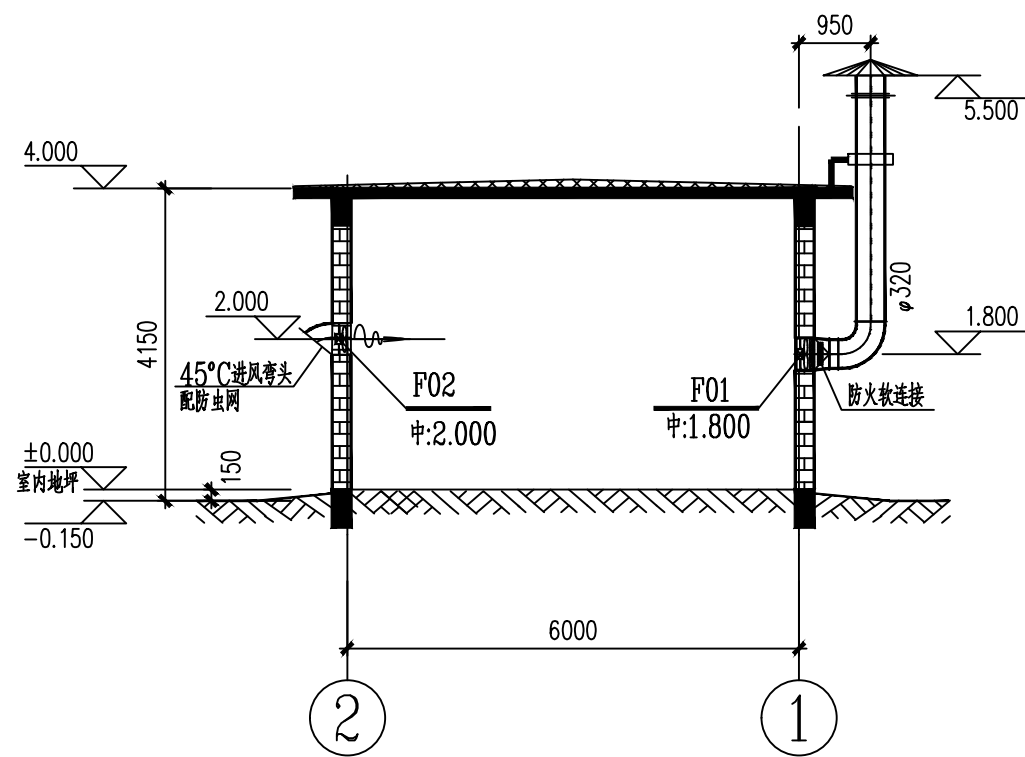

1-1 剖面图

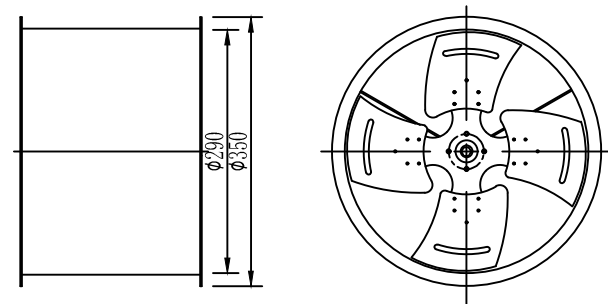

F01、F02 风机大样图
T35-11-2.8

通风说明：

- 将风机放入墙洞,要保障风机水平;
- 将风机的侧面和底部的缝隙内填充发泡剂;
- 用螺栓固定风机,也可根据实际情况采用三角形支撑架或丝杆吊装.
- 风机与火灾报警装置连锁,火灾时自动关闭风机;
- 风机与气体探测装置连锁,事故时,联锁开启所有风机;
- 未详之处按<<通风与空调工程施工质量验收规范>>GB50243-2016执行.

图例:

风机



	配电机	N=0.12kW	n=2900r/min	380V	台	1			防爆等级 (特电气核实)
F02	防爆轴流风机(补风)	L=1640m³/h	H=152Pa		台	1	15	15	T35-11-3.55
	配电机	N=0.12kW	n=2900r/min	380V	台	2			防爆等级 (特电气核实)
F01	防爆轴流风机(排风)	L=1640m³/h	H=152Pa		台	2	15	30	T35-11-2.8
件号	名 称 及 规 格				单位	数量	单重量	总重量 Kg	备 注
安 装 一 览 表									
0			王霞	闫瑞华	郭芳芳				2023.10.18
版 REV.	说 明 DESCRIPTION			设计 DES'N'D	校核 CHK'D	审核 REV'D	审定 APP'D	日期 DATE	
本图纸及其内容为赛鼎工程有限公司技术成果,未经本公司书面许可不得转给第三者或复制. This drawing is the property of SEDIN. Unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.									
赛鼎工程有限公司 SEDIN Engineering Co., Ltd				工程设计综合资质甲级 Class Comprehensive A Engineering Design Qualification Certificate				证书编号: Certificate No. A114000782	
工程名称 PROJECT	伊犁新天空分装置 自洁过滤器等技改项目			图 纸 名 称 DRAWING NAME	通风平面图、剖面图				
设计项目 SECTION	沥青罐组			图 号 DWG.NO.	F801.178.E75.00-02				
设计阶段 STAGE	详细工程设计			专 业 SPECI	暖通	比例 SCALE	第 1 张 OF 共 1 张		