
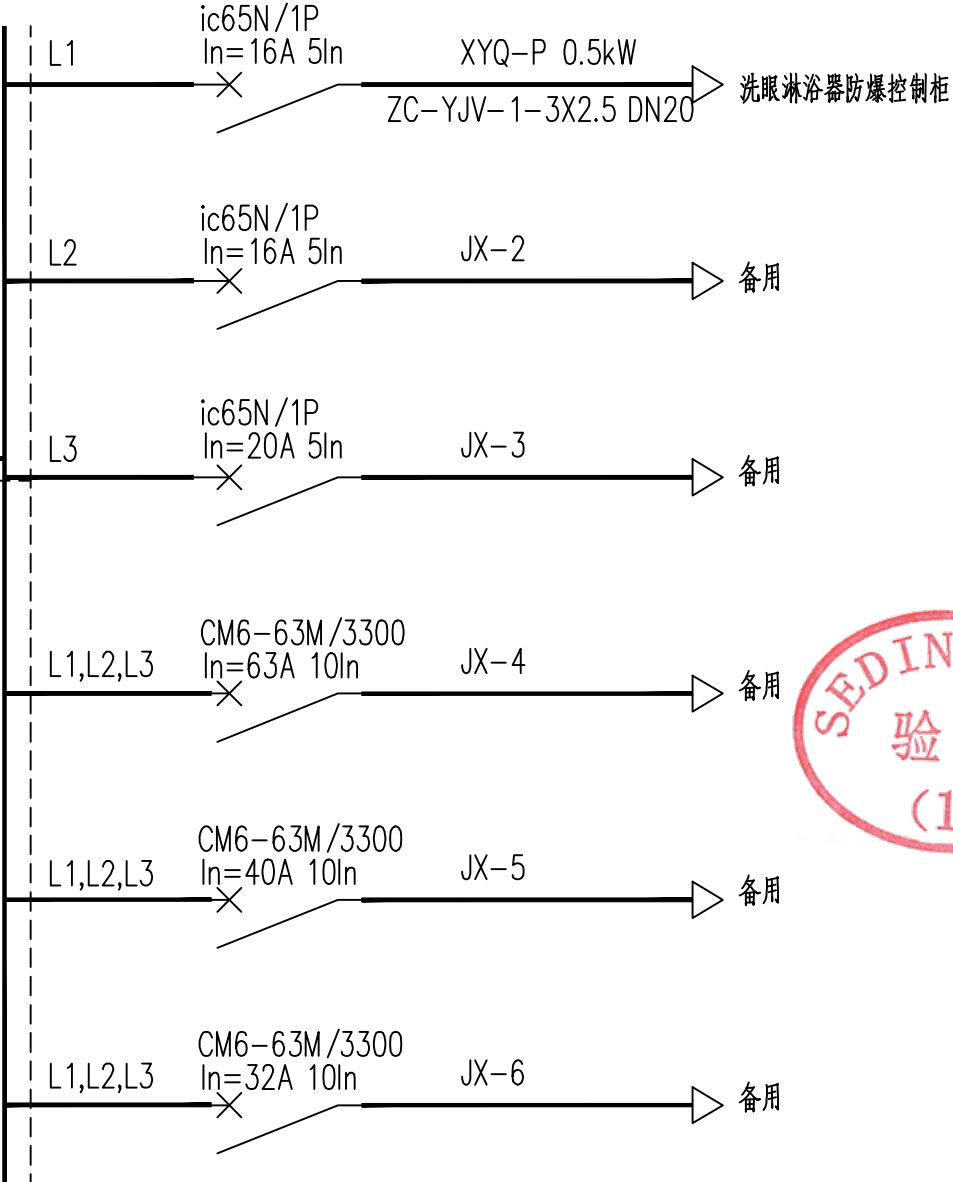


防爆检修配电箱178-JX
BXD8050-6/K80G ExtD IIIC T135 Da
支架安装, 下进下出

178-JX-P
电源引自附近变配电所低压段
CM6-100M/4300
In=80A 10In +vigi 100mA
ZR-YJY-1-4X35+1X16 DN50

第一级 SPD 4P
SPD (CLASS C)
 $I_{imp} \geq 12.5kA$
 $10/350\mu S$
 $U_n=380V$
 $U_p \leq 2.5kV$

JLSP-SD385/115L/4P
配专用后备保护装置



防爆检修配电箱系统图

0		刘时春	贾光峰	迟银钢		2023.11.20
版REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DES'N'D	校核 CHK'D	审核 REV'D	审 定 APP'D	日 期 DATE
本图纸及其内容为赛鼎工程有限公司技术成果,未经本公司书面许可不得转给第三者或复制. This drawing is the property of SEDIN. Unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.						
 赛鼎工程有限公司 SEDIN Engineering Co., Ltd		工程设计综合资质甲级 Class Comprehensive A Engineering Design Qualification Certificate			证书编号: A114000782 Certificate No.	
工程名称 PROJECT	伊犁新天空分装置自洁过滤器等技改项目	图 纸 名 称 DRAWING NAME	防爆检修配电箱系统图			
设计项目 SECTION	沥青罐组	图 号 DWG.NO.	F801.178.E41.00-07			
设计阶段 STAGE	详细工程设计	专 业 SPECI	电气	比例 SCALE	第 1 张 OF 共 1 张	

日期DATE	签字SIGN	专业SPEC
CD SIGNATURE		
会	签	