

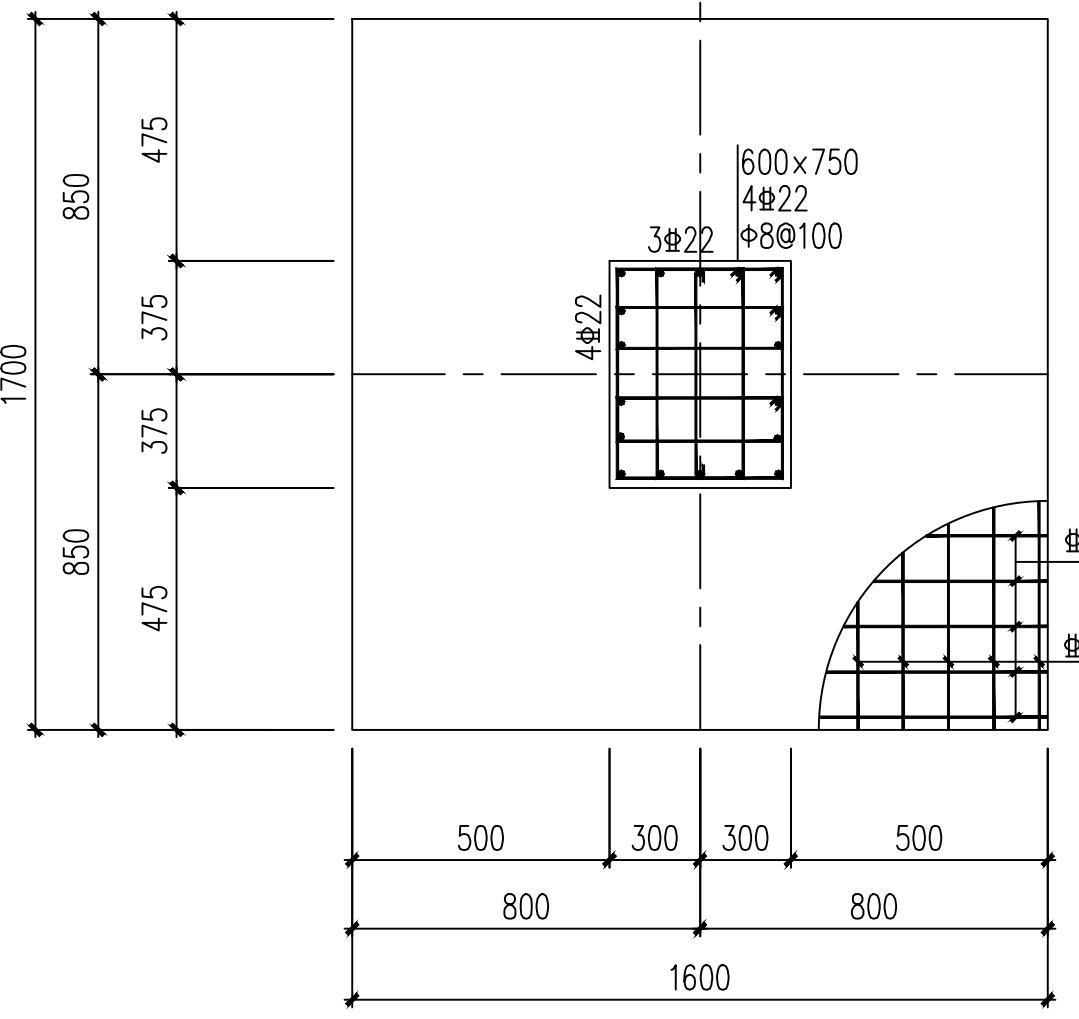


1: 100

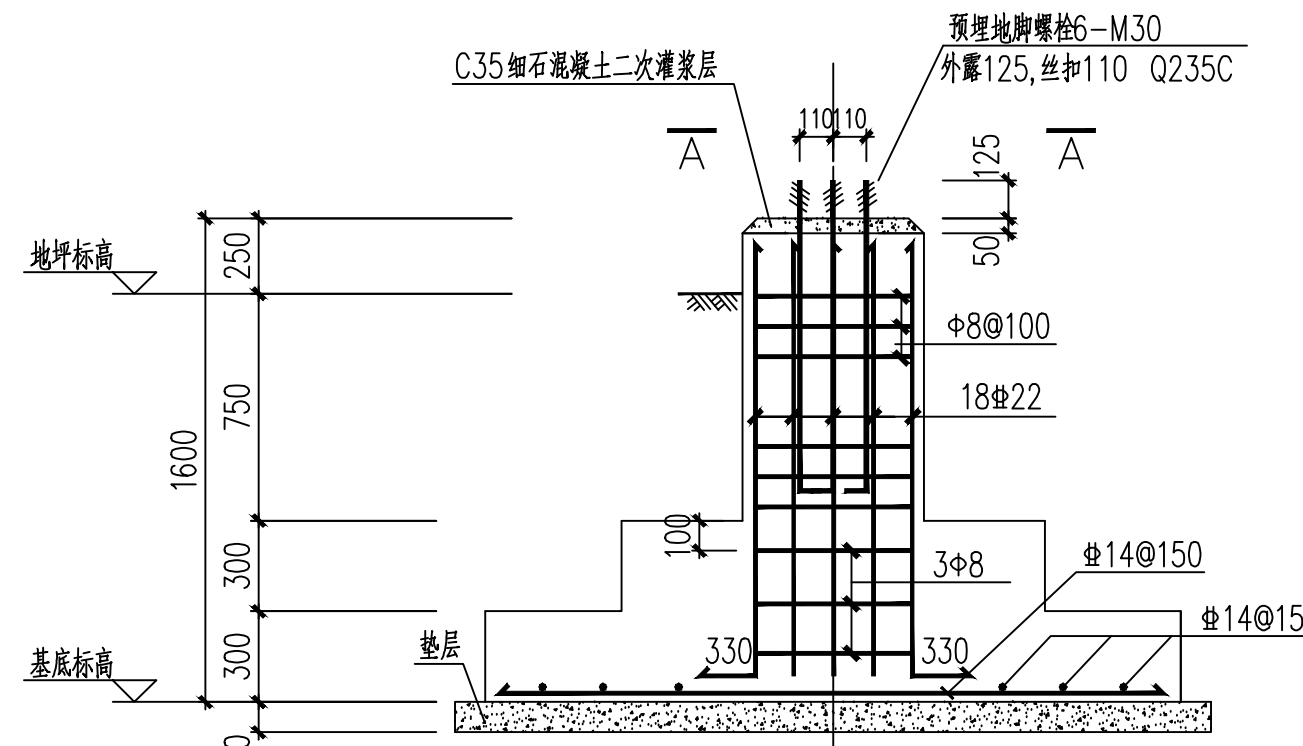

(方位见平面图)

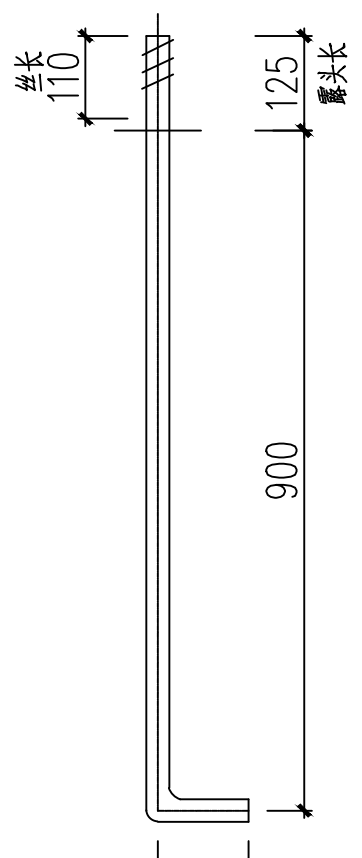

钢柱基础抗剪键预留槽

1. 材料: 钢筋混凝土基础C30, 垫层采用C20混凝土100厚。
钢筋: HRB300 (Φ); HRB400 (Φ_s)
2. 混凝土保护层厚度: 基础底板为40mm; 基础短柱35mm
3. 基础配筋表示方法及构造要求见标准图集<<22G101-3>>。
基础构造等均按标准图集<<22G101-3>>。
4. 管廊基础位置定位详见总图。
5. 未尽事宜请按国家有关规范及标准执行。

17

0		封面	目录	2024.4.4
KEY:	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	校核 CHECKED	审定 APPROVED
		日期 DATE	日期 DATE	日期 DATE
This drawing is the property of SEDIN. Unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted. 本图是 SEDIN 的财产。未经 SEDIN 许可，不得向任何第三方披露或复制。				
 赛鼎工程有限公司 SEDIN Engineering Co., Ltd		工程资格证书 Class Comprehensive A Engineering Design Qualification Certificate		证书编号: Certificate No. A114000782
工程名称 PROJECT	伊犁新天然气工程 自治州输气站技改项目	图 纸 名 称 DRAWING NAME	管廊基础平面布置图	
设计项目 SECTION	输气罐区	图 号 DWG NO.	PB01.18.562.06-06	
设计阶段 STAGE	详细工程设计	专业 SPEC	比例 SCALE	第 1 套/总共 1 套