
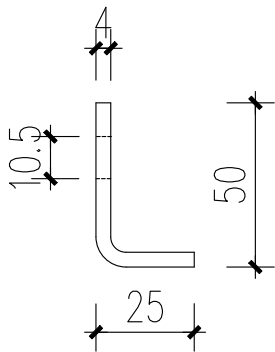



会	签	批

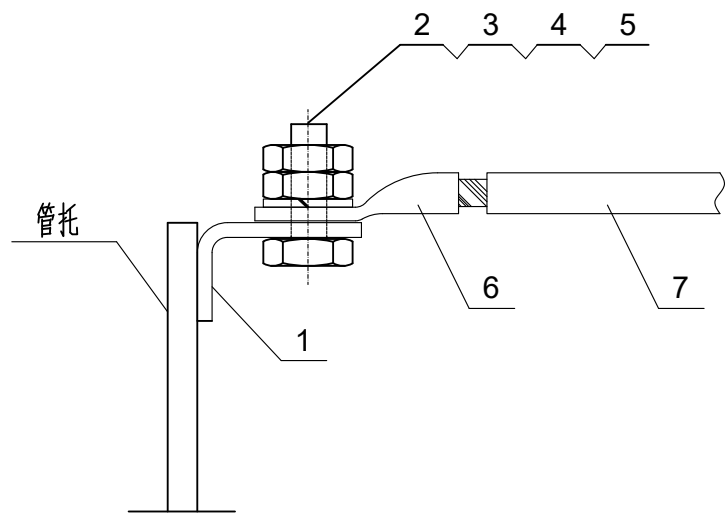

1号零件

注:

1. 本图适用于接地跨接线与管托的连接。
2. 施工完毕后须测试导电的连续性，导电不良的连接处须重新处理。
3. 管托与连接件焊接后需做防锈处理。

7	跨接线	BVR-50	m	2	
6	接线端子	DT-50,铜,镀锡	个	2	油压钳口
5	弹簧垫圈	10 镀锌	个	1	GB/T93
4	螺母	M10 镀锌	个	2	GB/T6170
3	垫圈	10 镀锌	个	1	GB/T97.1
2	螺栓	M10×30 镀锌	个	1	GB/T5783
1	连接件	-25×4热镀锌,L=75	个	1	
序号	名 称	型 号 及 规 格	单 位	数 量	备 注
A/1					2025.3.11
版 次		版 次 说 明			日 期

资 格 专 用 章	设 计 单 位 出 图 专 用 章	发 图 人 印 章
施工图未盖出图章无效。按规定应当进行审查的施工图，未盖施工图审查专用章不得使用。		

 浙江城建煤气热电设计院股份有限公司 ZHEJIANG GAS & THERMOELECTRICITY DESIGN INSTITUTE CO., LTD.(DESIGN & CONSULTING)				设计咨询资质:甲级		
设 计			工程名称	平湖市滨海热力有限公司高压供热管道扩容改造项目	工程编号	R3299C-S-24
校 核					设计阶段	施工图设计
专业负责			子项名称	防雷接地	设计专业	电气
审 核					比 例	/
项目负责			图 名	防雷接地通用安装图二	图 号	DS-07
审 定					版 次	A版1次