
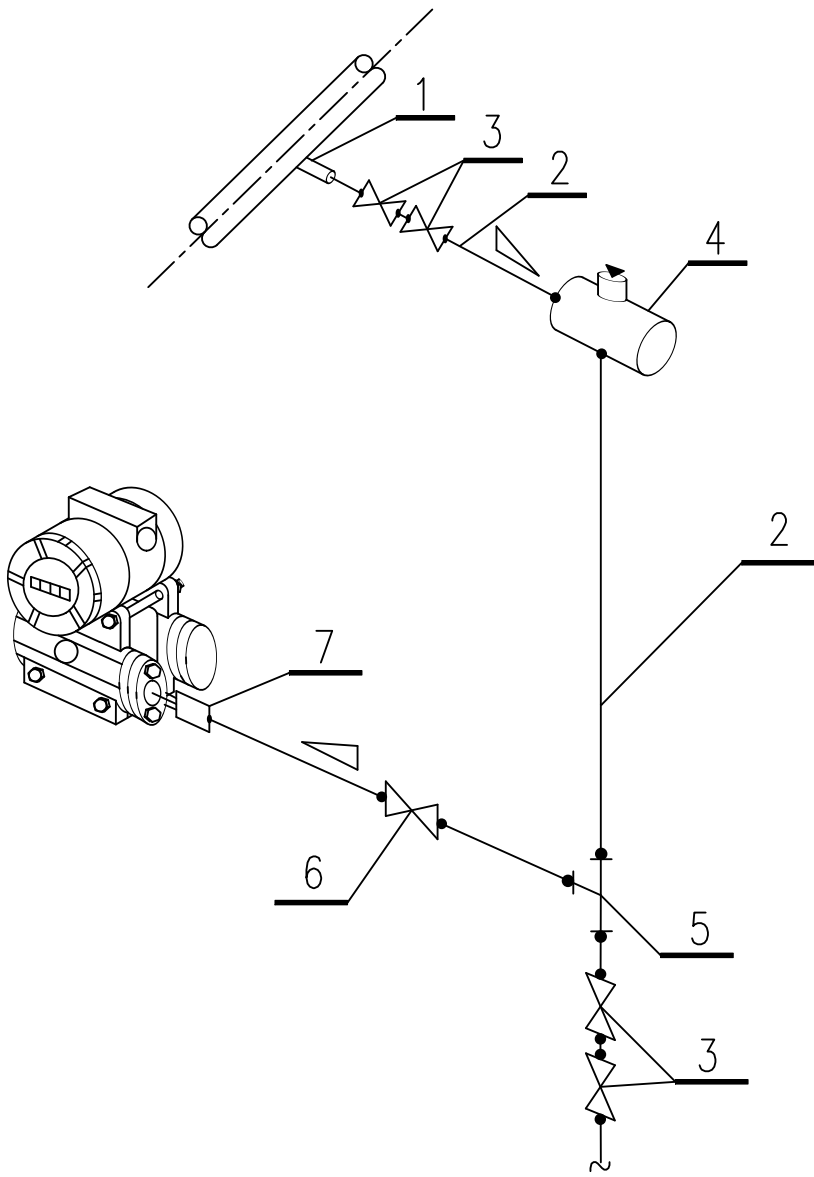


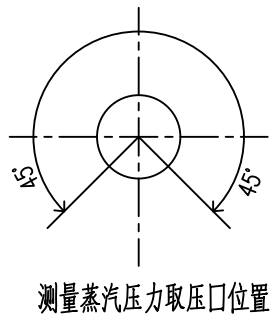

安装仪表		
位号	数量	测点位置
PT101	1	高压蒸汽管始端蒸汽压力
PT102	1	高压蒸汽末端（独山能源）蒸汽压力

说明：材料表中的数量为单台变送器的安装材料。

7	终端接头	1/2NPT(F)- ϕ 14X2	不锈钢	1	随仪表成套
6	外螺纹截止阀	PN16MPa 280℃ DN6	不锈钢	1	配对焊式接头
5	焊接三通接头	ϕ 16X3 PN25MPa	不锈钢	1	
4	冷凝容器	PN25MPa DN100, ϕ 16X3	不锈钢	1	
3	对焊式截止阀	PN25.0MPa 425℃ DN10	不锈钢	4	
2	不锈钢管	ϕ 16x3	S32168	按实计	
1	取压短管	ϕ 25X7, H=300	12Cr1MoVG	1	
序号	材料名称及规格		材料	数量	备注
A/1					2025.03
版 次		版 次 说 明			日 期

资格专用章	设计单位出图专用章
施工图未盖出图章无效。按规定应当进行审查的施工图，未盖施工图审查专用章不得使用。	

 浙江城建煤气热电设计院股份有限公司 ZHEJIANG GAS & THERMOELECTRICITY DESIGN INSTITUTE CO., LTD.				设计咨询资质：甲级 (DESIGN & CONSULTING)	
设 计		工程名称	平湖市滨海热力有限公司高压供热管道扩容改造项目	工程编号	R3299C-S-24
校 核				设计阶段	施工图设计
专业负责		子项名称	蒸汽计量系统	设计专业	仪控
审 核				比 例	1:100
项目负责		图 名	蒸汽管道压力测点安装示意图	图 号	KS01-08
审 定				版 次	A版1次