


			序号	位号	测点名称	取压短管	异径接头	一次门前导管		一、二次门、排污门及三阀组(不锈钢)			一次门后导管		一次门后导管		介质	备注
								形式规范	长度(m)	名称	阀门型式规范	数量	一次门后导管	异径接头	型式规范	长度(m)		
			1	PT101	高压蒸汽管始端蒸汽压力	12Cr1MoVG钢 φ25×7	12Cr1MoVG钢 φ25×7—φ16×3	S32168 φ16×3	0.5	一次门	对焊式截止阀 PN25.0Mpa 425℃ DN10	2			S32168 φ16×3	10	蒸汽	配三通1个 冷凝器1个
										二次门	外螺纹截止阀 PN16MPa 280℃ DN6	1						
										排污门	对焊式截止阀 PN25.0Mpa 425℃ DN10	2						
			2	PT102	高压蒸汽末端(独山能源)蒸汽压力	12Cr1MoVG钢 φ25×7	12Cr1MoVG钢 φ25×7—φ16×3	S32168 φ16×3	0.5	一次门	对焊式截止阀 PN25.0Mpa 425℃ DN10	2			S32168 φ16×3	10	蒸汽	配三通1个 冷凝器1个
										二次门	外螺纹截止阀 PN16MPa 280℃ DN6	1						
										排污门	对焊式截止阀 PN25.0Mpa 425℃ DN10	2						
			3	FT101	高压蒸汽管始端蒸汽流量	12Cr1MoVG φ25×7(节流装置)	12Cr1MoVG φ25×7—φ16×3	S32168 φ16×3	1	一次门	对焊式截止阀 PN25.0Mpa 425℃ DN10	4			S32168 φ16×3	20	蒸汽	配三通2个 冷凝器2个
										三阀组	差压变送器配套							
										排污门	对焊式截止阀 PN25.0Mpa 425℃ DN10	4						
			4	FT102	高压蒸汽末端(独山能源)蒸汽流量	12Cr1MoVG φ25×7(节流装置)	12Cr1MoVG φ25×7—φ16×3	S32168 φ16×3	1	一次门	对焊式截止阀 PN25.0Mpa 425℃ DN10	4			S32168 φ16×3	20	蒸汽	配三通2个 冷凝器2个
										三阀组	差压变送器配套							
										排污门	对焊式截止阀 PN25.0Mpa 425℃ DN10	4						

合 格 证

版 次		版 次 说 明				日 期	
浙江城建煤气热电设计院股份有限公司 ZHEJIANG GAS & THERMOELECTRICITY DESIGN INSTITUTE CO., LTD.		设计咨询资质:甲级 (DESIGN & CONSULTING)				R3299C-S-24	
		设 计			工程名称	平湖市滨海热力有限公司高压供热管道扩容改造项目	工程编号
		校 核					设计阶段
		专业负责			子项名称	蒸汽计量系统	设计专业
		审 核					比 例
		项目负责			图 名	蒸汽管道温度安装示意图	图 号
		审 定					版 次

资 格 专 用 章	设 计 单 位 出 图 专 用 章
施工图未盖出图章无效。按规定应当进行审查的施工图，未盖施工图审查专用章不得使用。	

会	查	栏

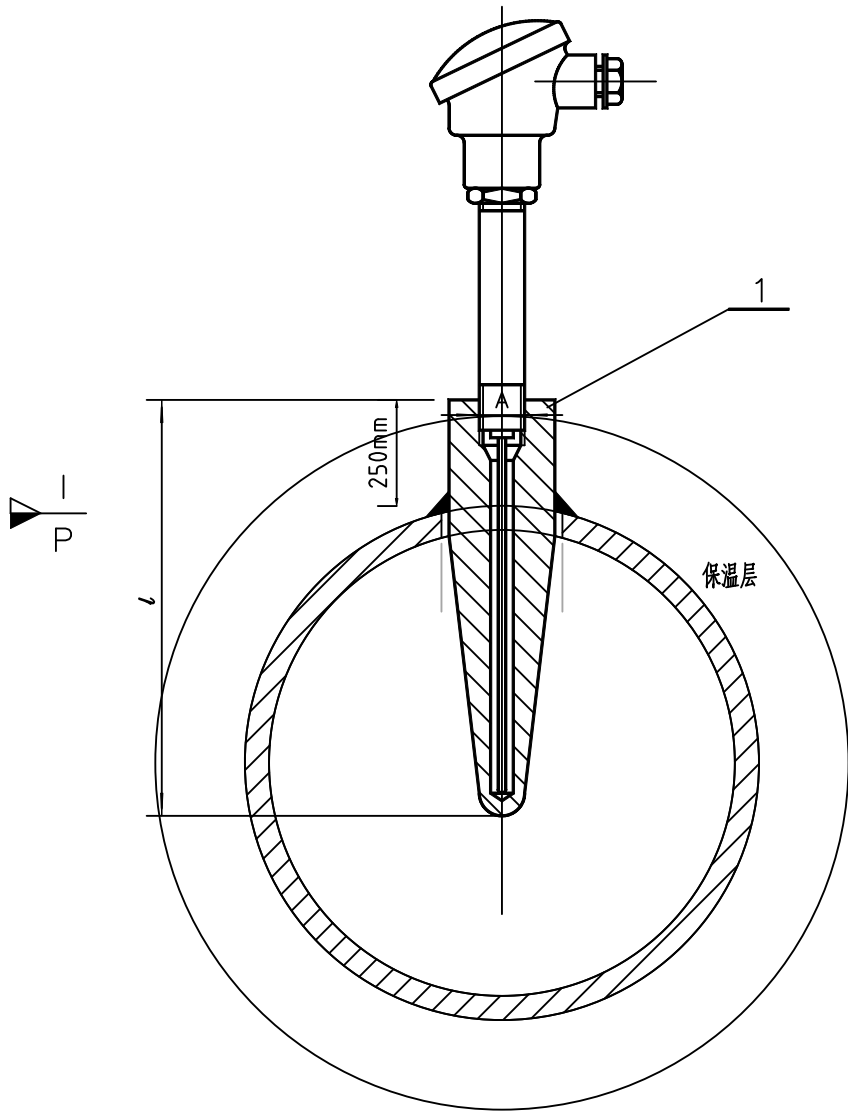

安装仪表		
位号	数量	测点位置
TE101	1	高压蒸汽管始端蒸汽温度
TE102	1	高压蒸汽末端（独山能源）蒸汽温度

1	焊接套管		2	随仪表成套
序号	材料名称及规格	材料	数量	备注
A/1				2025.03
版 次	版 次 说 明			日 期

资 格 专 用 章	设 计 单 位 出 图 专 用 章
施工图未盖出图章无效。按规定应当进行审查的施工图，未盖施工图审查专用章不得使用。	

		浙江城建煤气热电设计院股份有限公司		设计咨询资质：甲级	
		ZHEJIANG GAS & THERMOELECTRICITY DESIGN INSTITUTE CO., LTD.		(DESIGN & CONSULTING)	
设 计		工程名称	平湖市滨海热力有限公司高压供热管道扩容改造项目	工程编号	R3299C-S-24
校 核				设计阶段	施工图设计
专业负责		子项名称	蒸汽计量系统	设计专业	仪控
审 核				比 例	1:100
项目负责		图 名	蒸汽管道温度安装示意图	图 号	KS01-10
审 定				版 次	A版1次