


说明:
1、本图根据我站测量地形图1:1000绘制而成。
2、本图坐标系采用2000坐标系,高程系统采用1985国家高程系统。

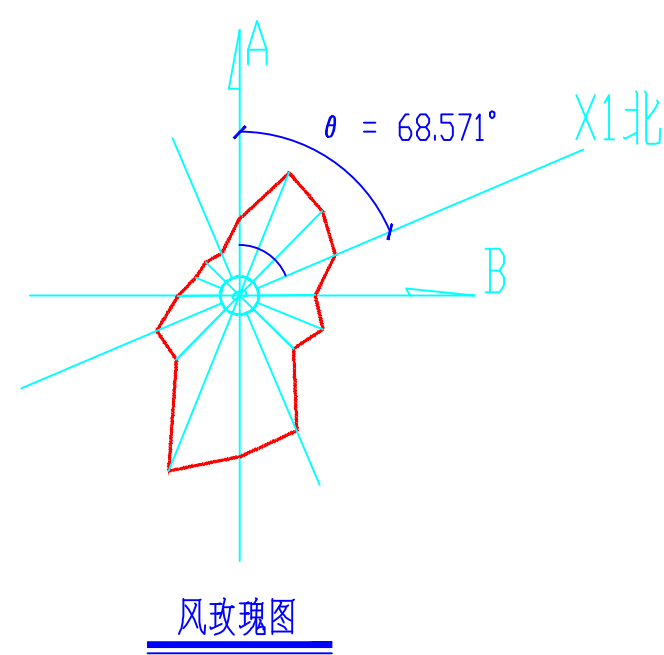

图幅: A0
设计: 蔡新华
审核: 蔡新华
日期: 2025/01/08

中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司		项目	浙能嘉兴电厂扩容项目10号机组	设计阶段
批准	设计	C35管状带式输送机平面布置图		
审核	比例			
校核	日期	2025-01	图号	浙能嘉兴电厂扩容项目10号机组