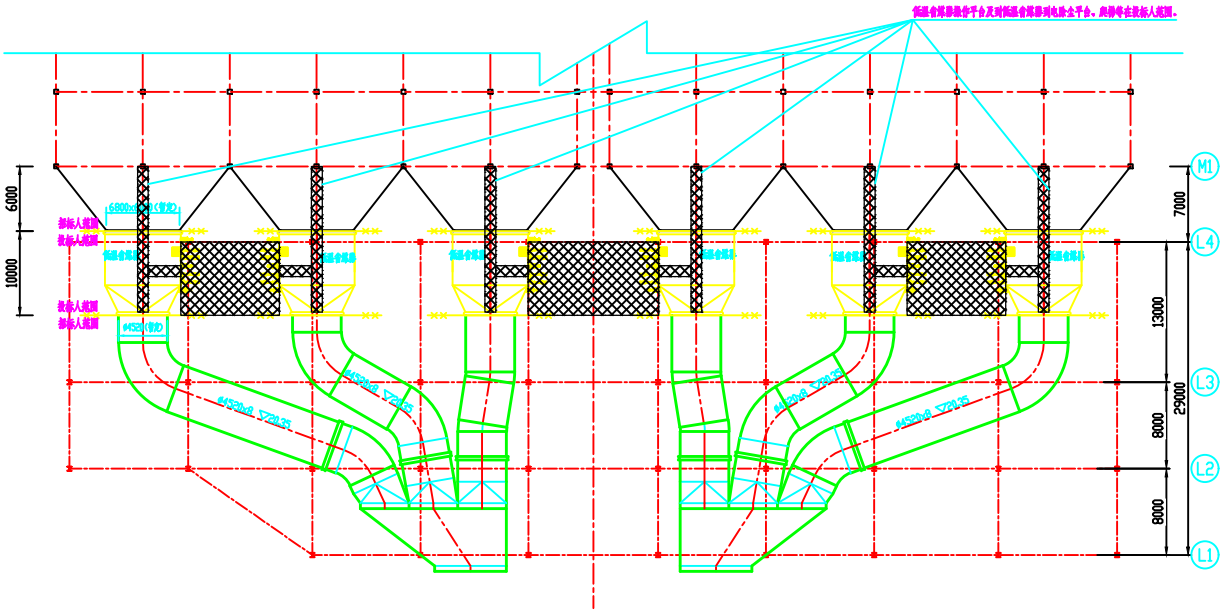


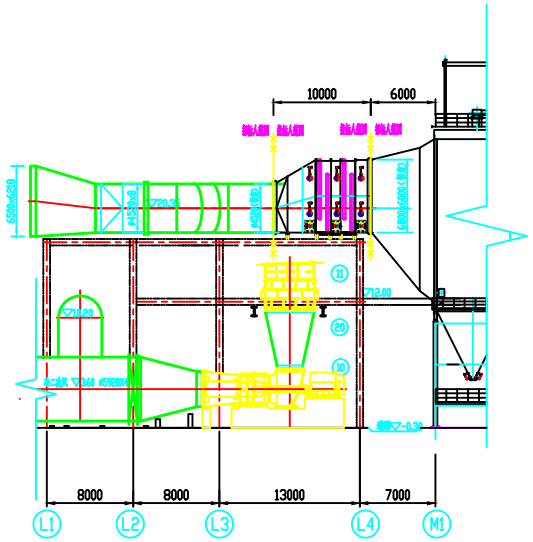


低温省煤器

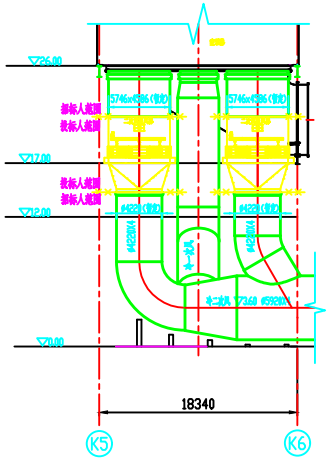


说明：1、投标人的设备尺寸必须符合本招标附图中的要求。

2、若中标后招标人进行布置方案优化，投标人需配合并不发生商务变化。

膨风器

| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | | | | 项目 浙能长兴电厂迁建项目 | | 设计阶段 招标 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 批准 | | 设计 | | 烟气余热利用系统招标图 | | |
| 审核 | | 比例 | | | | |
| 校核 | | 日期 | | 图号 | 附图三 | 版号 |

设计、勘察和咨询证书号 A133007109 B133007109 EY1972200700M

图幅 A2